

**DETERMINAZIONE n. 62 del 7 marzo 2023**

**Area Servizio Idrico Integrato**

**Oggetto:** Art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006. “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN). Presa d’atto dell’intervento di perforazione del nuovo pozzo a seguito di ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, approvazione della variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate.

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorigramma dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1 maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;

### richiamati:

- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia-Romagna, da ATERSIR. La stessa procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 65 del 27 giugno 2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” di cui alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016;

### premesse che:

- con determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN) ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006;
- tali opere sono individuate nel Piano operativo degli interventi del SII del bacino territoriale di Rimini con identificativo 2014RNHA0012 PERF.E

PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI e con Soggetto finanziatore HERA S.p.A., e sono confermate nella revisione del POI approvata in ultimo con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.12 del 26/07/2022;

- con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 è stata rilasciata a questa Agenzia la Concessione di derivazione per il prelievo di acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) ad uso “consumo umano” per una portata massima complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m<sup>3</sup> - Procedimento RN10A0040;
- tra le prescrizioni indicate nel Disciplinare di Concessione vi è quella di individuare, a cura di ATERSIR, le aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:
  - o zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni e zone di rispetto delle captazioni e derivazioni, per quanto riguarda i nuovi pozzi;
  - o zone di protezione destinate alla protezione del patrimonio idrico, per quanto riguarda la galleria drenante esistente;
- in relazione alle aree di salvaguardia, si specifica che con la predetta determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019 era stata approvata una variante urbanistica al PRG del Comune di Novafeltria relativa alla perimetrazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi 1 e 2 in località Ponte Baffoni, all’aggiornamento delle NTA del PRG di Novafeltria, oltre che alla correzione di un errore grafico relativo alla tutela del pozzo di sollevamento della galleria drenante esistente;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito che, in virtù del riconosciuto stato di severità e criticità idrica “Media” dei territori dell’Emilia-Romagna, in via straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell’art.58 delle Norme del PTA approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, in coerenza con il D.M. 28 luglio 2004;
- con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società HERA S.p.A. ha trasmesso a SNAM Rete gas S.p.A., e per conoscenza al Comune di Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia geologica commissionata da HERA S.p.A. per accertare lo stato della falda a seguito dei lavori, allora in corso, di posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui insistono i due nuovi pozzi di captazione in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, nota che la Società SNAM Rete gas aveva riscontrato con comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021 (PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot. NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 25/08/2021);

- in data 29/07/2021 ATERSIR ha inviato ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini – Area Est istanze di deroga al rispetto del DMV relative al Fiume Marecchia nei comuni di Novafeltria, San Leo, Talamello e Pennabilli (RN) successivamente integrate in data 05/08/2021;
- valutata l'urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i Soggetti interessati (Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL, ATERSIR, HERA S.p.A. e SNAM Rete gas S.p.A.), al fine di risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla limitazione di capacità di emungimento delle opere di presa a disposizione, nonché di condividere ed avvallare un intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto 2021 ed il possibile attingimento entro il 15 settembre 2021, il Comune di Novafeltria, con nota prot. 6238 del 28/07/2021, ha organizzato in data 03/08/2021 un incontro svoltosi in modalità telematica;
- con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 (PG.AT/2021/0007466-7468 del 12/08/2021) la Società HERA S.p.A. ha trasmesso a Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la documentazione tecnica relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;
- a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di alternative percorribili, è stata emanata dal Sindaco del Comune di Novafeltria l'ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 16/08/2021 con la quale veniva ordinato al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A., l'esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta di adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021;
- con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2021, di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico – sanitari e domestici;
- con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con validità fino al 31/10/2021, è stata autorizzata, sentita anche la Regione Emilia-Romagna, la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, titolare della Concessione assentita con determinazione n° 5196 del 30/10/2020 di cui al procedimento RN10A0040, e si è dato atto che l'autorizzazione prevede la realizzazione delle opere di presa nelle nuove posizioni individuate da HERA S.p.A. a seguito di perizia geologica e con le

medesime caratteristiche di quelle deteriorate della Concessione di cui al procedimento RN10A0040, e la loro attivazione al prelievo;

- con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007830 del 26/08/2021) la Società HERA ha trasmesso a Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica integrativa relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi;
- con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha richiesto all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po l'espressione del parere vincolante di compatibilità al PAI sull'intervento di cui all'Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, emessa dal Sindaco del Comune di Novafeltria in data 16/08/2021 n. 28 al fine di scongiurare la possibile emergenza idrica nel territorio comunale;
- con nota prot. n. 6672/2021 del 31/08/2021 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha rilasciato parere favorevole;

**premesse** altresì che:

- in conseguenza alla modifica dell'ubicazione dei pozzi, si è reso necessario condurre un nuovo procedimento di variante urbanistica per l'individuazione grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree di salvaguardia, nonché la verifica di tutti gli atti/pareri a suo tempo acquisiti per l'approvazione del progetto definitivo con determinazione ATERSIR n. 147/2019 ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs.152/2006;
- con l'occasione si è inteso altresì ottemperare alle prescrizioni dettate dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, contenute all'art.10 lettera B) punto 2 del Disciplinare di Concessione a derivare, poi confermate nel provvedimento DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 (variante non sostanziale a DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020), in merito all'individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione delle captazioni di acque superficiali;

**considerato** che:

- con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021 la Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato di ATERSIR ing. Marialuisa Campani ha indetto una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 241/1990 per analizzare congiuntamente i vari interessi coinvolti nel procedimento;
- con nota prot. n. PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha trasmesso ad Arpae istanza di modifica non sostanziale alla Concessione di derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020, per l'individuazione dell'ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;

- la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 01/09/2021 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota prot. n. PG.AT/2021/0008157 del 06/09/2021;
- la seconda seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 26/11/2021 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0010856 del 30/11/2021;
- la terza seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 22/12/2021 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0011776 del 28/12/2021;
- la quarta seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 30/03/2022 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota prot. ATERSIR n. PG.AT/2022/0003369 del 04/04/2022;
- nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria il Gestore del SII ha comunicato che, a seguito delle ulteriori indagini svolte a fine settembre 2021, è stato deciso di rinunciare al “pozzo 1 nuovo”. La modifica non sostanziale della Concessione di derivazione riguarda pertanto la sostituzione di un solo pozzo (il “pozzo 1 vecchio”, che viene sostituito dal “pozzo 2 nuovo”, d’ora in poi denominato “pozzo 3”). Il “pozzo 1 vecchio” è messo fuori servizio mediante dichiarazione di non utilizzo ai sensi dell’art.35 del Regolamento n. 41/2001;
- Arpae ha rilasciato, con DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021, variante non sostanziale alla Concessione di derivazione relativa al procedimento RN10A0040, confermando le prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato alla DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020;

**considerato** altresì che:

- il procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo correlato all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni”, ai sensi dell’art.158bis del D. Lgs. 152/2006, è pertanto finalizzato ad individuare:
  - o le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3, perforato a seguito di ordinanza comunale n.28/2021, mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica al PRG del Comune di Novafeltria;
  - o la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente, mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo;
- la proposta di variante urbanistica ai PRG di Novafeltria e Pennabilli e Maiolo è esclusa dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall’art.6 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, come condiviso con la Provincia di Rimini in sede di conferenza;

- non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo pozzo 3 in quanto è stato sottoscritto un accordo preliminare di vendita del terreno;
- la documentazione aggiornata relativa all'intervento e alla proposta di variante agli strumenti urbanistici di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo è conservata agli atti di ATERSIR al prot. n. PG.AT/2021/0011076 del 07/12/2021, PG.AT/2021/0011262 del 14/12/2021 e PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022;
- a seguito della Conferenza di servizi istruttoria è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 13/04/2022 l'avviso di deposito della documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria e Pennabilli e Maiolo;
- la documentazione depositata relativa alle proposte di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo è la seguente:
  - o Documenti generali e di inquadramento:
    - DG00PG025 As built con catastale Rev.02
    - DG00RU010 Varianti PRG – Elenco elaborati predisposti
    - DG00RG005 Nuovi pozzi – Esclusione procedura VAS” Rev.2
    - DG00PG020 Area di protezione galleria drenante
  - o Documenti specifici relativi al Comune di Novafeltria:
    - DG00PG024 Aree di tutela assoluta e di rispetto pozzo 3
    - DG00PG021 Area di protezione galleria drenante – Comune di Novafeltria Rev.01
    - DG00RU007 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Novafeltria
    - DG00PG026 Variante PRG 2021
    - Proposta stato di fatto PRG N.T.A Comune di Novafeltria
    - Proposta variante PRG N.T.A Comune di Novafeltria
    - Proposta Allegato C PRG Variante Comune di Novafeltria
    - Proposta Tav. 3 PRG Stato di fatto Comune di Novafeltria
    - Proposta Tav. 3 PRG Variante Comune di Novafeltria
    - Proposta Tav. 4 PRG Stato di fatto Comune di Novafeltria
    - Proposta Tav. 4 PRG Variante Comune di Novafeltria
  - o Documenti specifici relativi al Comune di Pennabilli:
    - DG00PG023 Area di protezione galleria drenante – Comune di Pennabilli
    - DG00RU009 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Pennabilli
    - Proposta variante PRG N.T.A Comune di Pennabilli
  - o Documenti specifici relativi al Comune di Maiolo:
    - DG00PG022 Area di protezione galleria drenante – Comune di Maiolo

- DG00RU008 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Maiolo
- Proposta variante PRG N.T.A Comune di Maiolo

**considerato** inoltre che:

- conclusosi il periodo di deposito, ed essendo scaduti i termini per la presentazione di osservazioni, la Dirigente dell' Area Servizio Idrico Integrato di ATERSIR Marialuisa Campani, con nota prot. PG.AT/2022/0006157 del 22/06/2022, ha indetto Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona;
- sono stati invitati ai lavori della Conferenza di servizi, per competenza o per conoscenza, i seguenti Soggetti:
  - Comune di Novafeltria
  - Comune di Maiolo
  - Comune di Pennabilli
  - Unione dei Comuni Valmarecchia
  - Provincia di Rimini
  - Arpae Rimini
  - Azienda USL della Romagna – Area Rimini
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
  - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini
  - Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
  - SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro di Forlì
  - Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica
  - Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
  - Prefettura di Rimini
- è stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi decisoria anche il Gestore del SII HERA S.p.A.;
- la prima seduta della Conferenza di servizi si è svolta in data 06/07/2022 ed il verbale della stessa è stato trasmesso ai Soggetti invitati con nota PG.AT/2022/0007171 del 19/07/2022;
- a seguito di quanto condiviso nel corso della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria si è reso necessario procedere ad un secondo deposito della documentazione urbanistica relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo;
- l'avviso di deposito della documentazione urbanistica è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 221 del 20/07/2022;

- per favorire la pubblicità del procedimento, l'avviso di deposito è stato pubblicato anche all'albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR;
- la seconda seduta della Conferenza di servizi si è svolta in data 23/09/2022 ed il verbale della stessa è stato trasmesso ai Soggetti invitati con nota PG.AT/2022/0010171 del 10/10/2022;
- durante la seconda seduta si è preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di variante urbanistica correlato all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" e che si sarebbe dovuto acquisire il parere delle Amministrazioni comunali in merito alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, prima della chiusura della Conferenza di servizi;
- la terza seduta della Conferenza di servizi, conclusiva, si è svolta in data 24/02/2023 ed il verbale della stessa è stato trasmesso ai Soggetti invitati con nota PG.AT/2023/0002129 del 27/02/2023;

**dato atto** che nel corso della Conferenza di servizi decisoria il Gestore HERA S.p.A., con nota prot. n. 82610/22 del 21/09/2022 (PG.AT/2022/0009438 del 22/09/2022), ha confermato il rispetto dei pareri, nulla osta o atti comunque denominati, rilasciati dagli Enti competenti a supporto dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, nell'esecuzione dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo 3. Nello specifico:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: nota prot. n. 46056 del 30/08/2021, agli atti di ATERSIR al PG.AT/2021/0008027 del 31/08/2021, nella quale era indicata la necessità di rispettare, nell'ubicazione del pozzo, la distanza di almeno 10 metri dal ciglio superiore di sponda del fiume Marecchia, oltre che ribadite le prescrizioni impartite con il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 2169 del 19/07/2019;
- Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 30 agosto 2021 (registrata al PG.AT/2021/0008033 del 31/08/2021), nella quale veniva rilevata la non necessità di Autorizzazione Paesaggistica e nella quale veniva indicato che l'area di perforazione non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico o boschivo;
- Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 31 agosto 2021 (registrata al PG.AT/2021/0008045 del 31/08/2021) nella quale veniva confermata che l'area di intervento risulta esente dall'applicazione della disciplina di vincolo idrogeologico;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po: parere favorevole prot. n. 6672/2021 del 31/08/2021 (registrata al PG.AT/2021/0008055 del 31/08/2021) in considerazione del fatto che non sono previsti manufatti fuori terra;

- SNAM Rete Gas S.p.A.: nulla osta all'intervento con prescrizioni prot. n. 109/2021 del 22/11/2021, registrato al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2021/0010673 del 23/11/2021;
- Arpae Rimini: variante non sostanziale DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021, trasmessa con nota registrata al prot. ATERSIR PG.AT/2021/0010837 del 30/11/2021. Si richiamano le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione relative al procedimento RN10A0040, già dettate da: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n.2169 del 19/07/2019; Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019; Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna con nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere prot. n. 11242 del 27/08/2018 (registrato al PG.AT/2018/0005383 del 28/08/2018);
- Provincia di Rimini: Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 trasmesso con nota prot. 14663 del 01/07/2022 (registrato al PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022);

**dato atto** altresì che nel corso della Conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti, in relazione al procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo:

- il predetto Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 30/06/2022 trasmesso con nota prot. 14663 del 01/07/2022 (registrata al PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022). Si specifica che la documentazione relativa alle varianti urbanistiche ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo già recepisce le prescrizioni di carattere normativo impartite dalla Provincia di Rimini;
- la deliberazione n. 50 del 30/09/2022 del Comune di Novafeltria con la quale è stata approvata la variante n.11/2021 agli strumenti urbanistici comunali (PRG) correlata all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" ai sensi dell'art.158bis del D. Lgs. n.152/2006. La variante è relativa all'individuazione delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3, e della zona di protezione della galleria drenante esistente sul Marecchia in località Ponte Baffoni con relativa norma vincolistica;
- la deliberazione n. 39 del 30/09/2022 del Comune di Pennabilli con la quale è stata approvata la variante n.1/2022 agli strumenti urbanistici comunali (PRG) correlata all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" ai sensi dell'art.158bis del D. Lgs. n.152/2006. La variante è relativa all'individuazione della zona di protezione della galleria drenante esistente sul Marecchia in località Ponte Baffoni con relativa norma vincolistica;

- la deliberazione n. 14 del 30/12/2022 del Comune di Maiolo con la quale è stato preso atto della variante urbanistica cartografica e normativa al PRG del Comune di Maiolo correlata all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" in Comune di Novafeltria ed imposta dagli Enti sovraordinati ai sensi dell'art.158/bis del D. Lgs. 152/2006, riguardante esclusivamente la zona di protezione della galleria drenante esistente nell'alveo Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni con relativa norma vincolistica;

**dato atto** quindi che nell'ambito della Conferenza di servizi:

- sono stati acquisiti/espressi i pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari e sufficienti all'esecuzione delle opere, in analogia a quelli a suo tempo acquisiti per l'approvazione del progetto definitivo "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" da parte di ATERSIR e per il rilascio della Concessione di derivazione da parte di Arpaè;
- sono stati acquisiti/espressi i pareri relativi al procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, in relazione alla perforazione del nuovo pozzo 3 e alle prescrizioni contenute all'art.10 lettera B) punto 2 del Disciplinare di Concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 (variante non sostanziale a DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020);

**dato atto** infine che, con il recepimento nei PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia del nuovo pozzo 3 (in Comune di Novafeltria) e della zona di protezione della galleria drenante con relativa norma vincolistica (nei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo), approvate mediante il presente procedimento comportante variante agli strumenti urbanistici, si ottempera alle prescrizioni dettate dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, contenute all'art.10 lettera B) punto 2 del Disciplinare di Concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 (variante non sostanziale a DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020), recante:

*2. Ai sensi dell'art. 40 e seguenti delle Norme del P.T.A. dovranno essere individuate a cura di A.T.E.R.S.I.R.:*

- a) le aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:*
  - *zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni;*
  - *zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;*
- b) le zone di protezione destinate alla protezione del patrimonio idrico.*

(...)

**dato atto** inoltre che:

- la complessiva perimetrazione della zona di protezione della galleria drenante esistente sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni in Comune di Novafeltria (RN) è individuata nell'elaborato "Area di protezione galleria drenante", predisposto dal Gestore HERA S.p.A. e conservato agli atti di questa Agenzia al prot. n. PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022;
- nel corso della Conferenza di servizi decisoria, il Gestore del SII HERA S.p.A. ha fornito la planimetria catastale aggiornata a seguito dei frazionamenti, agli atti di ATERSIR al PG.AT/2022/0010171 del 10/10/2022, in base alla quale i pozzi in località Ponte Baffoni in Comune di Novafeltria (RN) di cui alla Concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 si trovano:
  - o il pozzo della galleria drenante nella particella 581, e la sua area di pertinenza nella particella 580, foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria;
  - o il pozzo 2 nella particella 717, e ad esso è collegata anche la particella 719 (necessaria per avere i 10 m di raggio di area di tutela assoluta), foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria;
  - o il pozzo 3 nella particella 721 (frazionata a seguito della perforazione del nuovo pozzo 3), foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria;

**considerato** che la Conferenza di Servizi si è conclusa esprimendo parere favorevole alla redazione dell'atto da parte di ATERSIR di presa d'atto dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo a seguito di ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, approvazione della variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate, con le prescrizioni acquisite nell'ambito della Conferenza di Servizi;

**rilevato** che sussistono le condizioni per la presa d'atto dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo eseguito a seguito dell'ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, per l'approvazione della variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate, con le prescrizioni acquisite nell'ambito della Conferenza di Servizi, il tutto correlato all'intervento di "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria (RN), già approvato con determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019, e al procedimento di Concessione a derivare RN10A0040 di cui al provvedimento Arpa DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021;

**ritenuto** di procedere, ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, alla presa d'atto dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo eseguito a seguito dell'ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, all'approvazione della variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate, con le prescrizioni

acquisite nell'ambito della Conferenza di Servizi, il tutto correlato all'intervento di "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria (RN), già approvato con determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019, e al procedimento di Concessione a derivare RN10A0040 di cui al provvedimento Arpae DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021;

**richiamata** la Legge della Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo eseguito a seguito dell'ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, dichiarando la pubblica utilità delle opere realizzate, con le prescrizioni acquisite nell'ambito della Conferenza di Servizi, il tutto correlato all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria (RN), già approvato con determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019, e al procedimento di concessione a derivare RN10A0040 di cui al provvedimento Arpae DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021;
3. di dare atto che sono stati acquisiti/espressi i pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, a supporto della Ordinanza del Sindaco del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, necessari e sufficienti all'esecuzione delle opere, in analogia a quelli a suo tempo acquisiti per l'approvazione del progetto definitivo "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" da parte di ATERSIR e per il rilascio della concessione di derivazione da parte di Arpae (**allegato 2**). Nello specifico:
  - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: nota prot. n. 46056 del 30/08/2021, agli atti di ATERSIR al PG.AT/2021/0008027 del 31/08/2021, nella quale era indicata la necessità di rispettare, nell'ubicazione del pozzo, la distanza di almeno 10 metri dal ciglio superiore di sponda del fiume Marecchia, oltre che ribadite le prescrizioni impartite con il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 2169 del 19/07/2019 (**allegato 3**);
  - Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 30 agosto 2021 (registrata al PG.AT/2021/0008033 del 31/08/2021), nella quale veniva rilevata la non

- necessità di Autorizzazione Paesaggistica e nella quale veniva indicato che l'area di perforazione non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico o boschivo (**allegato 4**);
- Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 31 agosto 2021 (registrata al PG.AT/2021/0008045 del 31/08/2021) nella quale veniva confermata che l'area di intervento risulta esente dall'applicazione della disciplina di vincolo idrogeologico (**allegato 5**);
  - Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po: parere favorevole prot. n. 6672/2021 del 31/08/2021 (PG.AT/2021/0008055 del 31/08/2021) in considerazione del fatto che non sono previsti manufatti fuori terra (**allegato 6**);
  - SNAM Rete Gas S.p.A.: nulla osta all'intervento con prescrizioni prot. n. 109/2021 del 22/11/2021, registrato al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2021/0010673 del 23/11/2021(**allegato 7**);
  - Arpae Rimini: provvedimento di variante non sostanziale DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 trasmesso con nota registrata al prot. ATERSIR PG.AT/2021/0010837 del 30/11/2021 (**allegato 8**). Si richiamano le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione (**allegato 9**) relative al procedimento RN10A0040, già dettate da: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n.2169 del 19/07/2019; Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019; Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna con nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019;
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere prot. n. 11242 del 27/08/2018 (PG.AT/2018/0005383 del 28/08/2018) (**allegato 10**);
  - Provincia di Rimini: Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 trasmesso con nota prot. 14663 del 01/07/2022 (registrato al PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022) (**allegato 11**);
2. di dare atto che il Gestore HERA S.p.A. ha confermato, con nota prot. n. 82610/22 del 21/09/2022 (PG.AT/2022/0009438 del 22/09/2022) (**allegato 12**), il rispetto dei pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, di cui al punto precedente, nell'esecuzione dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo 3 a seguito di Ordinanza del Sindaco del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, la variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo come descritta nelle premesse del presente provvedimento, dando atto che:

- il Comune di Novafeltria si è espresso favorevolmente in merito al procedimento di variante urbanistica al proprio PRG con deliberazione n. 50 del 30/09/2022 (**allegato 13**);
  - il Comune di Pennabilli si è espresso favorevolmente in merito al procedimento di variante urbanistica al proprio PRG con deliberazione n. 39 del 30/09/2022 (**allegato 14**);
  - il Comune di Maiolo si è espresso con presa d'atto del procedimento di variante urbanistica al proprio PRG mediante deliberazione n. 14 del 30/12/2022 (**allegato 15**);
5. di dare atto che, con il recepimento nei PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia del nuovo pozzo 3 (in Comune di Novafeltria) e della zona di protezione della galleria drenante con relativa norma vincolistica (nei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo), approvate mediante il presente procedimento comportante variante agli strumenti urbanistici, si ottempera alle prescrizioni dettate dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, contenute all'art.10 lettera B) punto 2 del Disciplinare di concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 (variante non sostanziale a DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020);
6. di dare atto che la complessiva perimetrazione della zona di protezione della galleria drenante esistente sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni in Comune di Novafeltria (RN) è individuata nell'elaborato "Area di protezione galleria drenante" (**allegato 16**), predisposto dal Gestore HERA S.p.A. e conservato agli atti di questa Agenzia al prot. n. PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022;
7. di dare atto che nel corso della Conferenza di servizi decisoria il Gestore del SII HERA S.p.A. ha fornito la planimetria catastale aggiornata a seguito dei frazionamenti (**allegato 17**), agli atti di ATERSIR al PG.AT/2022/0010171 del 10/10/2022, in base alla quale i pozzi in località Ponte Baffoni in Comune di Novafeltria (RN) di cui alla Concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 si trovano:
- il pozzo della galleria drenante nella particella 581, e la sua area di pertinenza nella particella 580, foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria;
  - il pozzo 2 nella particella 717, e ad esso è collegata anche la particella 719 (necessaria per avere i 10 m di raggio di area di tutela assoluta), foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria;
  - il pozzo 3 nella particella 721 (frazionata a seguito della perforazione del nuovo pozzo 3), foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria;
8. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico-sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa

tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera;

9. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
Marialuisa Campani  
(documento firmato digitalmente)

## **ELENCO ALLEGATI:**

Allegato 1. Elenco elaborati

Allegato 2. Comune di Novafeltria: Ordinanza del Sindaco n.28 del 16/08/2021

Allegato 3. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: parere prot. n. 46056 del 30/08/2021 (PG.AT/2021/0008027 del 31/08/2021)

Allegato 4. Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 30 agosto 2021 in merito all'autorizzazione paesaggistica (PG.AT/2021/0008033 del 31/08/2021)

Allegato 5. Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 31 agosto 2021 in merito allo svincolo idrogeologico (PG.AT/2021/0008045 del 31/08/2021)

Allegato 6. Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po: parere favorevole prot. n. 6672/2021 del 31/08/2021 (PG.AT/2021/0008055 del 31/08/2021)

Allegato 7. SNAM Rete Gas S.p.A.: nulla osta all'intervento con prescrizioni prot. n. 109/2021 del 22/11/2021 (PG.AT/2021/0010673 del 23/11/2021)

Allegato 8. Arpae Rimini: provvedimento di variante non sostanziale DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 trasmesso con nota registrata al prot. ATERSIR PG.AT/2021/0010837 del 30/11/2021, relativo al procedimento RN10A0040

Allegato 9. Disciplinare di Concessione relativo al procedimento RN10A0040

Allegato 10. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere prot. n. 11242 del 27/08/2018 (PG.AT/2018/0005383 del 28/08/2018)

Allegato 10.1. Soprintendenza Archeologia per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere prot. 2360 del 04/03/2016

Allegato 10.2. Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere prot. 2492 del 09/03/2016

Allegato 11. Provincia di Rimini: Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 trasmesso con nota prot. 14663 del 01/07/2022 (PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022)

Allegato 12. Gestore HERA S.p.A.: nota prot. n. 82610/22 del 21/09/2022  
(PG.AT/2022/0009438 del 22/09/2022)

Allegato 13. Comune di Novafeltria: Deliberazione n. 50 del 30/09/2022

Allegato 14. Comune di Pennabilli: Deliberazione n. 39 del 30/09/2022

Allegato 15. Comune di Maiolo: Deliberazione n. 14 del 30/12/2022

Allegato 16. Perimetrazione della zona di protezione della galleria drenante  
esistente sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni in Comune di  
Novafeltria (RN) (PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022)

Allegato 17. Planimetria catastale dei pozzi acquedottistici in località Ponte  
Baffoni in Comune di Novafeltria (RN) (PG.AT/2022/0010171 del  
10/10/2022)

## **Elenco elaborati**

### **PG.AT/2021/0011076 del 07/12/2021**

- DG00PG021 Area di protezione galleria drenante – Comune di Novafeltria Rev.01
- DG00PG025 As built con catastale Rev.02
- DG00PG026 Variante PRG 2021
- DG00RU007 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Novafeltria
- DG00RU008 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Maiolo
- DG00RU009 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Pennabilli
- Proposta Allegato C PRG Variante Comune di Novafeltria
- Proposta stato di fatto PRG N.T.A Comune di Novafeltria
- Proposta variante PRG N.T.A Comune di Novafeltria
- Proposta variante PRG N.T.A Comune di Maiolo
- Proposta variante PRG N.T.A Comune di Pennabilli
- Proposta Tav. 3 PRG Stato di fatto Comune di Novafeltria
- Proposta Tav. 3 PRG Variante Comune di Novafeltria
- Proposta Tav. 4 PRG Stato di fatto Comune di Novafeltria
- Proposta Tav. 4 PRG Variante Comune di Novafeltria

### **PG.AT/2021/0011262 del 14/12/2021**

- DG00RU010 Varianti PRG – Elenco elaborati predisposti
- DG00RG005 Nuovi pozzi – Esclusione procedura VAS” Rev.2

### **PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022**

- DG00PG020\*Area di protezione galleria drenante
- DG00PG022 Area di protezione galleria drenante – Comune di Maiolo
- DG00PG023 Area di protezione galleria drenante – Comune di Pennabilli
- DG00PG024 Aree di tutela assoluta e di rispetto pozzo 3
- DG00RG006 Nuovi pozzi – Relazione giustificativa con as built
- DP00LH003 Quadro economico complessivo

*\* nell'intestazione del file conservato agli atti è presente un refuso in relazione al codice del documento*

# COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

<<<<>>>>

## ORDINANZA n. 28 del 16/08/2021


**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine di scongiurare possibile emergenza idrica nel territorio comunale;**

### IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Premesso che:

- La Società HERA S.p.A., Gestore del civico acquedotto, con nota pervenuta al protocollo comunale con n. 5965 in data 20/07/2021 trasmessa a SNAM e per conoscenza a questo Comune ad ATERSIR e ad ARPAE, informava sulle problematiche emerse a seguito dei lavori, attualmente in corso, di posa del nuovo metanodotto SNAM nell'intorno dell'area in cui insistono due pozzi di captazione idrica, al servizio del civico acquedotto, in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, in particolare dalla Perizia geologica allegata alla nota di HERA S.p.A., si evidenzia:  
*... come le ingenti e invasive attività di scavo poste in essere da SNAM e realizzate all'interno di una fascia di rispetto del pozzo denominato n°1, abbiano influito sia sulla conformazione della falda, che sulla qualità dell'acqua, compromettendo di fatto la funzionalità non solo del pozzo n°1 prospiciente al cantiere, ma anche del pozzo n°2 già in funzione da ottobre 2020, rendendolo di fatto inutilizzabile.*  
*Inoltre, a causa dell'elevata torbidità dell'acqua conseguente i lavori predetti, si è constatato un anomalo intasamento delle tele filtranti a servizio dell'attuale impianto drenante posto all'interno dell'alveo, che ne impediscono, ad oggi, il corretto funzionamento sia in termini di portate che di volumi.*
- A riscontro di quanto sopra con nota pervenuta al protocollo comunale con n. 6002 in data 21/07/2021, la Società SNAM, per le considerazioni ivi indicate, si rendeva disponibile a valutare congiuntamente e a realizzare gli interventi provvisori necessari all'immediato ripristino della funzionalità del servizio;
- Al fine di prendere coscienza della problematica sopra evidenziata nonché delle conseguenze che nel breve, se non si intervenisse, potrebbero condurre ad una crisi idrica in Comune di Novafeltria questa Amministrazione ha promosso un incontro operativo allargato a tutti i soggetti coinvolti (ATERSIR, ARPAE, AUSL, Provincia di Rimini, HERA e SNAM) per condividere ed avallare un intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto e con possibile attingimento entro il 15 settembre;
- In estrema sintesi nell'incontro operativo, svoltosi in videoconferenza in data 03/08/2021:
  - il Gestore HERA S.p.A., a seguito di approfondimenti geologici e tecnici svolti nel frattempo, ha illustrato una proposta di intervento, da eseguirsi con estrema urgenza, mediante la perforazione di nuovi pozzi, in sostituzione di quelli esistenti, da sottoporre ad iter approvativo speditivo tenuto conto della situazione contingente.
  - gli Enti intervenuti convenivano sostanzialmente sulle criticità riscontrate e sulle motivazioni che giustificano interventi di urgenza per scongiurare la crisi idrica.
  - SNAM confermava la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi provvisori necessari all'immediato ripristino della funzionalità del servizio.
  - ARPAE, per quanto di competenza, chiariva che la perforazione di nuovi pozzi, in sostituzione di quelli esistenti, aventi caratteristiche (tecniche ed idrauliche) uguali ai preesistenti ma con ubicazione differente, non comportava variazione della concessione di derivazione già rilasciata per i pozzi esistenti;



- Era convenuto che il Gestore avrebbe predisposto una Relazione circa l'esigenza di perforare 2 nuovi pozzi riportante le cause della messa fuori servizio dei pozzi esistenti, la mancanza di interconnessione con altri sistemi acquedottistici, l'impossibilità di adottare servizi alternativi quali autobotti o altro ecc. e un progetto di intervento costituito da inquadramento generale, planimetria con identificazione dei nuovi punti di perforazione, relazione geologica e sezioni dei futuri pozzi;
- ATERSIR e Provincia di Rimini ponevano tuttavia in evidenza, a secondo delle rispettive competenze, alcune criticità, da approfondire ulteriormente, nel merito all'iter ordinario di autorizzazione dell'intervento proposto e nel merito degli aspetti urbanistici del nuovo intervento;
- Era richiesto ad HERA di inoltrare a tutti i convenuti la planimetria (anticipata nel corso dell'incontro) con riportate le posizioni dei nuovi pozzi da realizzare;
- Con successivo scambio di corrispondenza mail, del 04/08/2021 e 05/08/2021, tra ATERSIR, Provincia di Rimini e la Società HERA, incaricata della redazione del progetto di intervento e di tutti gli elaborati necessari, venivano fornite indicazioni, a quest'ultima, sulla documentazione da presentare per l'avvio urgente dei lavori compresa relazione urbanistica;
- Con mail del 05/08/2021 come concordato nell'incontro operativo la Società Hera trasmetteva a tutti gli Enti una planimetria con riportate le posizioni dei due nuovi pozzi da realizzare, con caratteristiche tecniche ed idrauliche analoghe a quelli attuali;

Sentito il Gestore del civico acquedotto - Società HERA S.p.A. - circa l'impossibilità di ottenere tutte le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro previsto dall'iter ordinario di autorizzazione dell'intervento proposto e nel contempo di rispettare la tempistica sopra riportata di avvio urgente dei lavori e di attingimento alla risorsa idrica al fine di scongiurare la possibile crisi idrica;

Facendo proprie le preoccupazioni del Gestore del civico acquedotto - Società HERA S.p.A. - circa l'improcrastinabile necessità di eseguire comunque detto intervento con somma urgenza mediante esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto 2021 con possibile attingimento al pubblico acquedotto entro il 15 settembre 2021 al fine di scongiurare una possibile crisi idrica del territorio comunale e **di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica**;

Considerato che

- per più di 8 mesi all'anno, la rete acquedottistica del Comune di Novafeltria è servita con l'acqua proveniente dalle sorgenti del Senatello. Nei mesi estivi più siccitosi e nel periodo fine estate-inizio autunno, il Senatello non riesce però a garantire più il giusto apporto idrico e, pertanto, è necessario attivare il potabilizzatore di Ponte Baffoni per garantire la continuità del servizio idrico alle utenze.
- per le ragioni indicate in premessa, riducendosi la portata emungibile dalle fonti di Ponte Baffoni, il problema di come reperire il giusto quantitativo idrico per il prossimo futuro si pone, e con una certa urgenza, posto che dal Senatello non è pensabile di disporre di maggiore risorsa idrica, e posto che un'integrazione tramite un servizio di autobotti sarebbe alquanto improponibile per la mole dei volumi e delle portate in gioco.
- al fine di scongiurare una crisi idrica nel Comune di Novafeltria, la soluzione che si ritiene percorribile nell'immediato (arco temporale di 15-30 giorni) è la realizzazione di due nuovi pozzi golenali sempre in località Ponte Baffoni, nelle immediate vicinanze del potabilizzatore, in aree a ridosso del corso del Marecchia.

Vista la proposta tecnica di intervento denominata "Perforazione e Piping nuovi pozzi Ponte Baffoni", redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data **13/08/2021** ed inoltrata anche ATERSIR, ARPAE, AUSL, Provincia di Rimini, che qui si intende richiamata quale parte sostanziale del presente provvedimento, costituita dai seguenti elaborati:

Nuovi Pozzi – Relazione giustificativa  
 Relazione Geologica -Idrologica – Agosto 2013,  
 Integrazione relazione Geologica – Agosto 2021,  
 Nuovi Pozzi – Relazione urbanistica  
 Nuovi Pozzi – Stato di progetto  
 Nuovi Pozzi – Stato di progetto con catastale

Nuovi Pozzi – Corografia  
Nuovi Pozzi – Allestimento  
Servitù convenzione preliminare f. 21 p. 152  
Servitù convenzione preliminare f. 21 p. 491

Preso atto che parte delle opere, individuate dal progetto di cui sopra (uno dei due nuovi pozzi nonché parte della nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi) insistono su aree di proprietà privata precisamente:

- Realizzazione Nuovo pozzo - terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **718/parte** – seminativo – catastalmente intestato a Moretti Alba nata a Pennabilli il 22/01/1945 residente in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 117;
- Realizzazione Nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi - terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **149/parte** – incolto produttivo – catastalmente intestato a Poggioli Tesauvra nata a Novafeltria il 05/12/1958 residente in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 121a;
- Realizzazione Nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi - terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **152/parte** – incolto produttivo – catastalmente intestato a Massanelli Gilberto nato a Pesaro il 22/05/1942 residente in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 122;
- Realizzazione Nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi - terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **491/parte** – incolto produttivo – catastalmente intestato a Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi di San Marino Montefeltro con sede in Pennabilli (RN) Via G.B. Mastini n. 7;

Considerato che occorre procedere alla immediata esecuzione dei lavori e rilevato che, nel caso di specie, stante l'estrema urgenza di avviare i lavori sopra richiamati non è possibile ricorrere agli strumenti, ovvero alle procedure previste in via ordinaria dal legislatore;

Considerato altresì che occorre procedere alla immediata occupazione temporanea delle aree, in proprietà privata, necessarie all'esecuzione dei lavori in parola;

Dato Atto che, stante la necessità di operare con urgenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale può ordinare l'intervento mediante provvedimento sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità di terminare ed eseguire i lavori in somma urgenza;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità, per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connotati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960; Consiglio di Stato, 4 febbraio 1998, n. 125);

Rilevato altresì che l'ordinanza sindacale, per motivi di urgenza, dovrà garantire l'esecuzione urgente dei lavori di realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria al servizio del civico acquedotto, al fine di scongiurare possibile emergenza idrica nel territorio comunale;

Tenuto conto:

- Che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 26//2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- Che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Considerato, pertanto:

- Che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica.
- Che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- Che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che rendono necessaria l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 26//2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità locale in materia sanitaria.

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Visti gli articoli 835 e 836 del Codice Civile, riguardanti la possibilità per l'autorità amministrativa di disporre la requisizione o altri vincoli su beni mobili e immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

Visto l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

Visto l'art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

#### **ORDINA**

Al Gestore del civico acquedotto, Società **HERA S.p.A.** Holding Energia Risorse Ambiente Direzione Acqua con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4 Bologna, per le motivazioni in premessa indicate, **l'esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta di adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria** secondo le indicazioni della proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021, in premessa richiamata.

#### **ORDINA ALTRESI'**

Per le motivazioni in premessa indicate e con effetto immediato, **che vengano occupate in uso ed in via temporanea**, per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori e salvo proroga, **le seguenti aree**:

- terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **718/parte** – seminativo – catastalmente intestato a **Moretti Alba** nata a Pennabilli il 22/01/1945 residente in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 117;
- terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **149/parte** – incolto produttivo – catastalmente intestato a **Poggioli Tesauvra** nata a Novafeltria il 05/12/1958 residente in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 121a;
- terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **152/parte** – incolto produttivo – catastalmente intestato a **Massanelli Gilberto** nato a Pesaro il 22/05/1942 residente in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 122;
- terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio **21** particella **491/parte** – incolto produttivo – catastalmente intestato a **Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi di San Marino Montefeltro** con sede in Pennabilli (RN) Via G.B. Mastini n. 7;

**al fine di consentire alla Società HERA S.p.A. la realizzazione delle opere** di cui alla proposta tecnica di intervento indicata al punto precedente.

Di disporre che la Società HERA S.p.A. provveda alla sottoscrizione nel minor tempo possibile, di accordi bonari con le proprietà private coinvolte nell'attesa del successivo perfezionamento, con le medesime, degli atti di servitù per la posa e il mantenimento delle opere in costruzione.

**INVIA**

Il presente atto alla **Regione Emilia Romagna**, alla **Provincia di Rimini**, ad **ATERSIR**, ad **ARPAE** e all'**AUSL**, per gli eventuali adempimenti di competenza.

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza sindacale all'Albo Pretorio comunale e la sua diffusione mediante pubblicazione sul sito Istituzionale;

La notifica della presente Ordinanza, tramite PEC, alla Società HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Direzione Acqua, PEC: ([heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));

La notifica della presente Ordinanza, tramite messo notificatore, alla Sig.ra Moretti Alba, alla Sig.ra Poggioli Tesauvra, al Sig. Massanelli Gilberto e all' Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi di San Marino Montefeltro;

#### **INFORMA**

Che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m. e i. avverso al presente provvedimento, per chiunque abbia interesse legittimo, si potrà presentare ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Rimini entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Che il Responsabile del procedimento è L'Arch. Fabrizio Guerra Responsabile 4° Settore del Comune di Novafeltria;

#### **TRASMETTE**

La presente Ordinanza:

- al Prefetto (PEC: [protocollo.prefrn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrn@pec.interno.it)),
- Alla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Rimini (PEC: [stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it)),
- Alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici (PEC: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)),
- ad ATERSIR (PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)),
- ad ARPAE – SAC Rimini - ST Rimini (PEC: [aoorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aoorn@cert.arpa.emr.it));
- al Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (PEC: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)),
- Alla Provincia di Rimini (PEC: [pec@pec.provincia.rimini.it](mailto:pec@pec.provincia.rimini.it)),
- alla Polizia Municipale (PEC: [pec.comune.novafeltria@legalmail.it](mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it)),
- alla locale Stazione Carabinieri (PEC: [tpu27356@pec.carabinieri.it](mailto:tpu27356@pec.carabinieri.it)).

IL SINDACO  
(Dott. Stefano Zanchini)  
*Documento firmato digitalmente*

*Copia della proposta tecnica di intervento denominata "Perforazione e Piping nuovi pozzi Ponte Baffoni", redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021 è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale [www.comune.novafeltria.rn.it](http://www.comune.novafeltria.rn.it)*

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E  
PROTEZIONE CIVILE - RIMINI  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA SICUREZZA TERRITORIALE,  
PROTEZIONE CIVILE-PRESIDIO SEDE RIMINI  
SANZIO SAMMARINI

**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna  
per i Servizi Idrici e Rifiuti**

[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**ARPAE SAC Rimini**

[aorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aorn@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Emergenza idrica Comune di Novafeltria (RN)-Perforazione di due nuovi pozzi in località Ponte Baffoni. Avviso di indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990-Forma simultanea modalità sincrona.**

Visto la comunicazione di indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990-Forma simultanea modalità sincrona pervenuta da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) e registrata in entrata con Prot. 26.08.2021.0045581.

Preso visione degli elaborati allegati ed in particolare dell'elaborato "EMERGENZA\_IDRICA\_DG00PG011\_Nuovi\_pozzi\_-\_Stato\_progetto", si comunica che i due nuovi pozzi di progetto dovranno essere ubicati ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio superiore di sponda del fiume Marecchia.

Restano valide le prescrizioni impartite con il nulla osta idraulico rilasciato con determina n. 2169 del 19/07/2019.

GM/SC

Il Titolare della Posizione Organizzativa con delega  
di funzioni dirigenziali  
Ing. Sanzio Sammarini  
(documento firmato digitalmente)

Rimini via Rosaspina, 7 (RN) 47923 tel 0541-365411 Email: stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it  
PEC: stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.	5685					Fasc.	2021	24

----- Forwarded message -----

Da: **g.bugli** <[g.bugli@vallemarecchia.it](mailto:g.bugli@vallemarecchia.it)>

Date: lun 30 ago 2021 alle ore 16:42

Subject: Realizzazione di n. 2 pozzi a Ponte Baffoni

To: [fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it](mailto:fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it) <[fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it](mailto:fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it)>, Merli Alessandro <[geologo@vallemarecchia.it](mailto:geologo@vallemarecchia.it)>, [e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it](mailto:e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it) <[e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it](mailto:e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it)>, <[emanuele.galloni@gruppohera.it](mailto:emanuele.galloni@gruppohera.it)>, <[benedetta.casadei@atersir.emr.it](mailto:benedetta.casadei@atersir.emr.it)>

Cc: [alessandra.delnista@beniculturali.it](mailto:alessandra.delnista@beniculturali.it) <[alessandra.delnista@beniculturali.it](mailto:alessandra.delnista@beniculturali.it)>

Buondi a tutti,

in relazione alla conferenza dei servizi in allegato, e dopo confronto con il Dott. Galloni di Hera che ha confermato che le opere in progetto sono riconducibili a quelle di cui alla lett. A.15 del DPR 31/2017, si precisa che l'intervento di realizzazione di n. 2 pozzi non necessita di Autorizzazione Paesaggistica. Parimenti l'area di perforazione non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico o boschivo.

Mi rimetto quindi alle valutazioni del Dirigente per quanto concerne la partecipazione e espressione di voto in CdS da parte dell'unione di Comuni Valmarecchia.

saluti

---

**geom. Gilberto Bugli**  
SUAP Vallemarecchia

--

Arch. Benedetta Casadei

**ATERSIR**  
Servizio Idrico Integrato

Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna - stanza n. 22

tel. diretto: 051 6373443

PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)



----- Forwarded message -----

Da: **geologo** <[geologo@vallemarecchia.it](mailto:geologo@vallemarecchia.it)>

Date: mar 31 ago 2021 alle ore 12:32

Subject: Re: Realizzazione di n. 2 pozzi a Ponte Baffoni

To: g.bugli <[g.bugli@vallemarecchia.it](mailto:g.bugli@vallemarecchia.it)>, <[fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it](mailto:fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it)>, <[e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it](mailto:e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it)>, <[emanuele.galloni@gruppohera.it](mailto:emanuele.galloni@gruppohera.it)>, <[benedetta.casadei@atersir.emr.it](mailto:benedetta.casadei@atersir.emr.it)>

Cc: <[alessandra.delnista@beniculturali.it](mailto:alessandra.delnista@beniculturali.it)>

Buongiorno, in merito all'applicazione della disciplina di Vincolo Idrogeologico, sono a confermare quanto già espresso dal collega Bugli, ovvero che l'area di intervento risulta esente.

Rimango a disposizione del Dirigente dell'Unione di Comuni per qualsiasi eventuale necessità.

Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti

Merli Alessandro

**Merli Alessandro**

Ufficio Vincolo Idrogeologico e VAS

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

Via Roma 19 - LOC. TORRIANA

47824 POGGIO TORRIANA – RN

C.F. 91120860407

Tel 0541/629701 int. 1 - 8

e-mail: [geologo@vallemarecchia.it](mailto:geologo@vallemarecchia.it)

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS 196/2003: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli eventuali allegati, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla cancellazione del messaggio stesso, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

-----  
 \*\*\* Sei proprio sicuro che serva stampare quest'e-mail? \*\*\*

Evitare la stampa previene il consumo di carta e la produzione di rifiuti

From: "g.bugli" <[g.bugli@vallemarecchia.it](mailto:g.bugli@vallemarecchia.it)>

To: " [fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it](mailto:fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it) " <[fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it](mailto:fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it)>, "Merli Alessandro" <[geologo@vallemarecchia.it](mailto:geologo@vallemarecchia.it)>, " [e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it](mailto:e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it) " <[e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it](mailto:e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it)>, [emanuele.galloni@gruppohera.it](mailto:emanuele.galloni@gruppohera.it), [benedetta.casadei@atersir.emr.it](mailto:benedetta.casadei@atersir.emr.it)

Cc: " [alessandra.delnista@beniculturali.it](mailto:alessandra.delnista@beniculturali.it) " <[alessandra.delnista@beniculturali.it](mailto:alessandra.delnista@beniculturali.it)>

Date: Mon, 30 Aug 2021 16:42:19 +0200

Subject: Realizzazione di n. 2 pozzi a Ponte Baffoni

Buondi a tutti,

in relazione alla conferenza dei servizi in allegato, e dopo confronto con il Dott. Galloni di Hera che ha confermato che le opere in progetto sono riconducibili a quelle di cui alla lett. A.15 del DPR 31/2017, si precisa che l'intervento di realizzazione di n. 2 pozzi non necessita di Autorizzazione Paesaggistica. Parimenti l'area di perforazione non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico o boschivo.

Mi rimetto quindi alle valutazioni del Dirigente per quanto concerne la partecipazione e espressione di voto in CdS da parte dell'unione di Comuni Valmarecchia.

saluti

**geom. Gilberto Bugli**

SUAP Vallemarecchia

--  
 Arch. Benedetta Casadei

ATERSIR

Servizio Idrico Integrato

Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna - stanza n. 22



tel. diretto: 051 6373443

PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)



Parma, data e protocollo come da stampa laterale  
rif. Ns. prot. N.6583 del 26/8/2021

Al Comune di Novafeltria (RN)

E, p.c.

Provincia di Rimini  
Servizio Pianificazione  
Territoriale e Urbanistica

ATERSIR  
Dirigente Area Servizio Idrico Integrato

ARPAE  
- SAC di Rimini  
- ST di Rimini

Servizio Sanitario Regionale Emilia  
Romagna  
Azienda Unità Sanitaria Locale della  
Romagna

HERA S.P.A.  
Direzione Acqua

OGGETTO: Ordinanza per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in comune di Novafeltria. Richiesta di parere.

Con riferimento alla richiesta in oggetto specificata (ns prot. N.6583 del 26/8/2021), si comunica quanto segue.

Premesso che:

- questa Autorità di bacino, in previgenza del Decreto del Segretario Generale n.98/2017, aveva espresso parere in merito alla realizzazione di pozzi di captazione idrica in località Ponte Baffoni;
- tale iter procedurale si era concluso favorevolmente con l'approvazione del progetto definitivo;

preso atto che:




- la posa in opera del nuovo metanodotto SNAM, nell'intorno in cui insistono i pozzi di nuova realizzazione, ha determinato la loro messa fuori servizio e compromesso la capacità di captazione;
- al fine di scongiurare possibili emergenze idriche nel territorio comunale è stata emessa l'Ordinanza sindacale specificata in oggetto per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione;

Considerato che:

- i pozzi in progetto sono previsti in aree nelle quali sono vigenti le stesse regolamentazioni di uso del suolo (artt. 8 e 9 del PAI Marecchia-Conca), già richiamate nel precedente parere di questa Autorità (ns. prot. 2103 del 17 aprile 2017);

si esprime parere favorevole, visto che coerentemente a quanto indicato nel parere suddetto non sono previsti manufatti fuori terra.

Il Segretario Generale  
(Meuccio Berselli)




Il Responsabile del Settore 1

Ing. Andrea Colombo

Il funzionario referente

Dott. Tommaso Simonelli

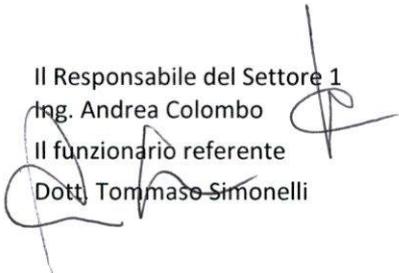



energy to inspire the world

Forlì, 22/11/2020

Spett./le

**DI.CEOR/C.FO/SIL**

Prot. 109/21

Rif. pratica n. 224

AINT: EAM9543

**ATERSIR - Agenzia Territoriale  
Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti  
Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna**

PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)**Metanodotto: Rimini-Sansepolcro DN 650 (26")**

**Oggetto: Emergenza Idrica Comune di Novafeltria (RN) – Perforazione di nuovi Pozzi in località Ponte Baffoni. Convocazione seconda seduta della Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 - Forma simultanea modalità sincrona.**

Con riferimento alla convocazione di cui in oggetto, trasmessaci via PEC in data 10/11/2021, PG.AT/2021/0010280, ed alla documentazione tecnica resa disponibile, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore dei metanodotti interferiti, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto, a condizione che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni, insieme a quelle già previste nelle nostre precedenti autorizzazioni del 31 ott. 2016, DI.CEOR/C.FO/CAS prot. n° 054 e del 26 lug. 2018 DI.CEOR/C.FO/FRAS prot. n° 079, allegate.

**Centro di Forlì**  
Via Cervese, 23  
47122 Forlì  
Tel: 0543/72.07.88 (emergenza 24 ore su 24)  
0543/79.63.07  
Fax: 0543/79.51.77

Snam Rete Gas S.p.A.  
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Roma n. 1219553  
Partita IVA 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio





- a) L'inizio dei Vostri lavori nel tratto interferente la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0543 579066) che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta, e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale.
- b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- c) qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a Vs. spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- d) l'esecuzione delle Vs. opere e le attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t. dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti;
- e) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei lavori;
- f) la Vostra impresa esecutrice si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (c) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- g) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti di metanodotto.
- h) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs. sottoservizio.

Resta altresì inteso che, le fasce asservite ai nostri metanodotti, non dovranno essere modificate né adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto relativo alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà



intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere, se esistente.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Forlì, tel. 0543 576066 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Qualora poi, a seguito di accettazione della presente nei termini sopra indicati, i lavori non dovessero essere realizzati entro 6 mesi dalla data di accettazione, il presente nulla osta dovrà intendersi automaticamente revocato e, nel caso i lavori fossero ancora di Vostro interesse, dovrà esserci inviata nuova richiesta.

Distinti saluti.

Alessandro Frassinetti  
Manager Centro di Forlì

*Data, Timbro e Firma per Accettazione*

Business Unit Asset Italia  
Trasporto  
Centro di Forlì  
  
Manager  
Alessandro Frassinetti  


**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – Area Est***Trasmissione tramite PEC*

A.T.E.R.S.I.R.  
Via Cairoli, 8f - 40121 Bologna  
[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Oggetto:** Demanio Idrico - Domanda di variante non sostanziale a concessione di derivazione per il prelievo di acque di sub-alveo dal Fiume Marecchia ad uso “consumo umano” in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) - Richiedente: A.T.E.R.S.I.R.

**Procedimento RN10A0040. Notifica provvedimento.**

Ad esito della domanda di variante non sostanziale di riperforazione nuovo pozzo, registrata al prot. Arpae PG/2021/132965 del 27/08/2021 e successive integrazioni, si trasmette in allegato il provvedimento **DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021..**

Per informazioni o chiarimenti: tel. 0541- 319168 (Orietta Fabbri) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Cordiali saluti.

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN  
**D.ssa Anna Maria Casadei**  
(Documento firmato digitalmente)

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021
Oggetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE DI PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DEL POZZO 1 ESISTENTE PER IL PRELIEVO DI DI ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN).PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6171 del 26/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO: VARIANTE NON SOSTANZIALE** DI PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DEL POZZO 1 ESISTENTE PER IL PRELIEVO DI DI ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN).

**PROCEDIMENTO RN10A0040** - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *“Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”*;
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art.51 *“Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”*;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *“Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *“Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *“Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”*) e n. 2067/2015 *“Attuazione della Direttiva*

2000/60/CE:contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

#### **RICHIAMATA**

- la determinazione dirigenziale Arpae n° 5196 del 30/10/2020 con la quale è stata rilasciata a A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378) con scadenza al 09/01/2036, la variante della concessione della Regione Marche N. 12 del 10/01/2006 per il prelievo di acque di subalveo in Comune di Novafeltria(RN) ad uso Consumo Umano- **Procedimento RN10A0040** ;

#### **PREMESSO**

- che A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), ha presentato in data 27/08/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/132965 e successivamente integrata con nota prot. 176725 del 16/11/2021 , istanza di variante non sostanziale alla concessione rilasciata con atto det-amb n° 5196 del 30/10/2020, a causa delle interferenze dei lavori del costruendo Metanodotto Rimini-Sansepolcro che hanno reso inutilizzabili uno dei due pozzi e la galleria drenante ,realizzati in precedenza - **Procedimento RN10A0040**;
- che il Comune di Novafeltria con ordinanza Sindacale n. 28 del 16/08/2021 ha ordinato l'esecuzione immediata di nuovi pozzi di captazione idrica in sostituzione dei pozzi esistenti inutilizzabili e che venga occupato in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori e salvo proroga, il terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 716/parte – seminativo – catastalmente intestato a Moretti Alba;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda, da cui si evince che la derivazione di acque di subalveo (superficiali) ad uso “consumo umano” verrà esercitata mediante un nuovo pozzo denominato pozzo 3, con le stesse caratteristiche del pozzo 1 inutilizzabile, in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) come di seguito dettagliato: pozzo 3 su area di proprietà della Sig. Moretti Alba distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 716. Il pozzo presenta le seguenti caratteristiche:

- diametro interno: 600 mm.;

- profondità: 10,40 m. dal piano di campagna;
- portata massima complessiva di 10,00 l/s per un volume massimo di prelievo complessivo con il pozzo 2 esistente e la galleria drenante di 315.360 m<sup>3</sup>/annui;

**CONSIDERATO:**

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, la richiesta di nuova perforazione è assoggettata al procedimento di variante di concessione non sostanziale di cui all'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

**ACCERTATO:**

- che il richiedente ha provveduto in data 27/08/2021 al versamento della somma di €.90,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni;

**DATO ATTO** che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la variante non sostanziale possa essere rilasciata ai sensi degli art.31 del R.R. n. 41/2001, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nella concessione n° 5196 del 30/10/2020 e nel disciplinare allegato, parte integrante della stessa;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), fatti salvi i diritti di terzi, alla perforazione di un nuovo pozzo (pozzo 3) per la derivazione di acque di subalveo (superficiali) ad uso "consumo umano" da ubicarsi in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) come di seguito dettagliato: pozzo 3 su area di proprietà della Sig. Moretti Alba distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 716a, con la quale è stato siglato un impegno di vendita con il Comune di Novafeltria. Il pozzo in sostituzione del pozzo 1 presenta le seguenti caratteristiche:
  - diametro interno: 600 mm.;
  - profondità massima: 10,40 m. dal piano di campagna;
  - portata massima complessiva di 10,00 l/s
  - coordinate geografiche UTM\* RER 32N : x=764159 y= 863126;
2. di rilasciare a A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), fatti salvi i diritti di terzi, la Variante non sostanziale alla concessione RN10A0040 per la derivazione di acqua pubblica in Comune di Novafeltria località Ponte Baffoni ad uso consumo umano e di confermare una

portata massima pari a l/s 20,0 ed un volume massimo di prelievo complessivo di 315.360 m<sup>3</sup>/annui, la derivazione verrà esercitata mediante due pozzi di subalveo ed una galleria drenante come di seguito dettagliato: pozzo 2 su area del comune di Novafeltria al foglio 21 antistante la particella 717, pozzo 3 su area di proprietà della Sig. Moretti Alba distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 716a, con la quale è stato siglato un impegno di vendita con il Comune di Novafeltria;

3. di mantenere, ai sensi dell'art. 35 comma 3 punto b) del R.R. 4/2001, il pozzo 1 ubicato su area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. di detto comune al foglio 21 antistante la particella 482 ai soli fini di monitoraggio;
4. di confermare ogni altra condizione e prescrizione contenuta nella concessione n° 5196 del 30/10/2020 e nel disciplinare allegato, parte integrante della stessa;
5. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
6. di stabilire inoltre:
  - che Arpae ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
7. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
8. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e , ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**Dott. Stefano Renato de Donato**

*(Documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  
Unità Gestione Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata all’Agenzia A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378) per la derivazione di acque di subalveo (superficiali) ad uso “consumo umano” in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) - **Procedimento RN10A0040.**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E  
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

La derivazione verrà esercitata mediante due nuovi pozzi di subalveo ed una galleria drenante esistente ubicati in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) come di seguito dettagliato: galleria drenante su area del demanio idrico distinta catastalmente al foglio 21 antistante la particella 580, pozzo 1 su area del demanio idrico distinta catastalmente al foglio 21 antistante la particella 482, pozzo 2 su area di proprietà del Comune di Novafeltria distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 717. I pozzi presentano entrambi le seguenti caratteristiche:

- diametro: 600 mm.;
- profondità: 12,00 m. dal piano di campagna;
- coordinate geografiche UTM-RER:  
pozzo 1: X = 764.090 Y = 862.805 pozzo 2: X = 764.108 Y = 863.248;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso “consumo umano”.

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo: 20,0 l/s ;**
- **volume massimo complessivo di prelievo: 315.360 m<sup>3</sup>/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. La derivazione risulta compatibile con gli obiettivi fissati dal Piano di Gestione delle Acque vigente a condizione che vengano rispettati i valori del **Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.)** fissati dallo stesso Piano, ovvero:

- D.M.V. estivo Maggio/Settembre: 430 l/s
- D.M.V. invernale Ottobre/Aprile: 580 l/s

Il Concessionario, pertanto, qualora riscontri una portata in alveo uguale o minore ai valori sopra riportati è **tenuto a sospendere la derivazione**. Considerato che la risorsa idrica prelevata è ad uso “consumo umano” possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, eventuali deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque;

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
4. Le opere di derivazione devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Ogni variazione relativa alle opere di derivazione dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata all'Agenzia concedente.

#### **ART. 4 MISURAZIONE DEI PRELIEVI**

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

1. mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
2. rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
3. comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
4. trasmettere annualmente ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente e le relative letture del contatore;

#### **ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è **rilasciata fino al 9 gennaio 2036**, scadenza della concessione originaria n. 12 del 10/01/2006 rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

**ART. 6**  
**CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

**ART. 7**  
**DEPOSITO CAUZIONALE**

Il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2.

**ART. 8**  
**RINNOVO**

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 09/01/2036.** Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

**ART. 9**  
**OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

**ART 10**  
**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**A)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2169 del 19/07/2019. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nel suddetto atto:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *È compito del Concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
3. *Sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree inondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;*
4. *Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda deve essere consentita la transitabilità;*
5. *L'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata [stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it) o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;*
6. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
7. *Limitatamente all'occupazione richiesta, i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;*
8. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
9. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*

#### **INOLTRE**

10. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non*

*sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

- 11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppiod di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 12. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 13. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 14. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 15. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

**B) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nella suddetta nota:**

- 1. Il prelievo potrà essere esercito (sia mediante le opere preesistenti sia dai 2 pozzi di subalveo) nel rispetto del DMV, ovvero dovrà essere inibito qualora a monte del Pozzo 1 transiti nell'alveo del F. Marecchia una portata pari o inferiore a 430 l/s, nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre e una portata pari o inferiore a 580 l/s nel periodo dal 1 ottobre al 31 aprile;*
- 2. Ai sensi dell' art. 40 e seguenti delle Norme del P.T.A. dovranno essere individuate a cura di A.T.E.R.S.I.R.:*

*a) le aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:*

- zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni;*
- zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;*

*b) le zone di protezione destinate alla protezione del patrimonio idrico.*

*Nel merito risulta opportuno precisare che, in assenza di apposita disciplina regionale ai fini della delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/06, ed in particolare:*

- zona di tutela assoluta = è la zona costituita dall'area immediatamente circostante ogni punto di captazione, avente un'estensione di almeno 10 m. di raggio intorno agli stessi, da adibirsi esclusivamente ad opere di presa e ad infrastrutture di servizio;*

- *zona di rispetto = è la zona costituita dalla porzione di territorio circostante le zone di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa; tale area deve avere un'estensione di 200 m. di raggio intorno alla sorgente.*

*In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:*

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
- e) aree cimiteriali;*
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- h) gestione di rifiuti;*
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- k) pozzi perdenti;*
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.*

*Si rammenta che, ai sensi del comma 5 del citato art.94 del DLgs 152/06 per gli insediamenti o attività di cui al punto precedente, preesistenti all'individuazione della zona di rispetto, ove possibile, dovrà provvedersi al loro allontanamento; ed in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.*

*Con riferimento alle zone di protezione trattandosi di prelievo di acque di subalveo trovano applicazione le disposizioni di cui al Capitolo 7 (art.40 e seguenti) relativi alle disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali.*

*In particolare le zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali) la cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m., sono costituite dal bacino imbrifero a monte delle captazioni per un'estensione di 10 km.*

*In tali porzioni di bacino imbrifero dovranno essere applicate tutte le misure finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ed in particolare dovranno essere adottate misure tese a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico onde evitare la compromissione quantitativa delle risorse.*

*La delimitazione delle suddette zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione come sopra detto deve essere effettuata da parte di ATERSIR e recepita, con la contestuale adozione delle disposizioni soprariportate, negli strumenti urbanistici del o dei comuni interessati entro un anno dal rilascio della concessione in oggetto; di ciò dovrà essere data comunicazione al Servizio scrivente per l'inserimento di tali aree tra le Aree Protette di cui alla DQA.*

*Si rammenta infine che ai sensi del comma 3 dell'art.95 del DLgs 152/06 dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati. I dati provenienti da tali misurazioni dovranno essere trasmessi, allegando apposita relazione entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici nonché al SAC.*

**C)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna** con nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nella suddetta nota:

- 1. Per quanto attiene le fasce di tutela dei pozzi di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" dovrà provvedersi ad evitare la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade con particolare riferimento alla "strada Provinciale";*
- 2. Resta inteso che nelle aree di salvaguardia NON dovranno trovare collocazione attività o centri di pericolo di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;*
- 3. L'utilizzo dei nuovi pozzi per l'approvvigionamento idrico dovrà essere condizionato al positivo espletamento della procedura di cui all'allegato III, punto 2) lettera A9 del Decreto dell'allora Ministero della Sanità 26/0311991.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Ravenna, 27 AGO 2018

A Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna  
per i servizi Idrici e i Rifiuti  
via Cairoli 8/F  
40121 Bologna  
[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

Prot. N. 11242 Allegati  
Class. 04.04.19 Fasc. 3.11 / 188 RN Archeologia  
Class. 34.19.04 Fasc. 75.62 / 188 RN Archeologia

Risposta al Foglio n.4781/2018  
(Prot. Sabap-RA n. 10180 del 31.07.2018)

**OGGETTO: Comune di NOVAFELTRIA (RN), loc. Ponte Molino Baffoni (proponente Hera S.p.A.)  
Progetto definitivo denominato "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni"  
Conferma Parere di competenza**

In relazione al progetto indicato in oggetto, e come da precedente nota n. 4915 del 17.11.2016, si confermano i pareri precedentemente espressi dalla ex Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna con nota n. 2360 del 4 marzo 2016 e della ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con nota n. 2492 del 9 marzo 2016.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Annalisa Pozzi)

*Annalisa Pozzi*

P. IL SOPRINTENDENTE  
(Arch. Giorgio Cozzolino)

Funzionario Architetto  
(Arch. Emilio Roberto Agostinelli)

*Emilio Roberto Agostinelli*

Responsabili dell'istruttoria  
Area Patrimonio Archeologico - Dott.ssa Annalisa Pozzi  
Area Patrimonio Paesaggistico - Arch. Vincenzo Napoli



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI  
48121 RAVENNA - Via San Vitale,17 - Tel.: 0544.543711 Fax: 0544.543732  
PEC: [mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it) - PEO: [sabap-ra@beniculturali.it](mailto:sabap-ra@beniculturali.it)  
C.F.: 80 008 760 391 - Codice iPA: 50M43M





B.B. NN.

Bologna, 4 MAR 2016

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

 Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna  
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

 Lettera inviata tramite MAIL.  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

 A Segretariato Regionale  
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e  
del Turismo per l'Emilia Romagna  
Strada Maggiore, 80  
40125 Bologna  
**mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it**

 e p.c. Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e  
Rimini  
Via San Vitale, 17  
48100 Ravenna  
**mbac-sbcap-ra@mailcert.beniculturali.it**

 Prot. N. 2360 Pos. Arch. B/4 Class. 34.19.08/20.14  
Allegati .....

 Precedent. per AA.  
pfe

**OGGETTO: Comune di NOVAFELTRIA (RN), loc. Ponte Molino Baffoni (proponente Hera S.p.A.) –  
Progetto definitivo denominato “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” –  
Conferenza dei Servizi 17 marzo 2016 – Parere di competenza**

In riferimento all'oggetto e agli elaborati progettuali, questo Ufficio specifica quanto segue:

- sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione idrogeologica (All. G15019268), le operazioni di scavo sono previste in un'area in adiacenza all'alveo del fiume Marecchia, in presenza di un ampio terrazzo alluvionale con sottostanti ghiaie;
- le maggiori attività di scavo in profondità sono costituite dai due pozzi previsti, la cui modalità operativa tramite perforazione non ne permette un controllo archeologico.

 Considerato quanto sopra indicato questo Ufficio rilascia il proprio parere favorevole, ricordando, comunque, che nel caso di rinvenimento di livelli o reperti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs 42/2004).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

 BN-2360 RN  
 SO...  
 Per 2360 06.03.16/58 1  
 07 MAR 2016

 IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Luigi Malnati

 Referente istruttoria:  
dott.ssa Annalisa Pozzi  
Funzionario Archeologo  
annalisa.pozzi@beniculturali.it



09 MAR 2016


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

ALLEGATO 10.2

Lettera inviata solo tramite e-mail  
ai sensi art. 47 D. Lgs. 82/2005

Alla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna  
Per i Servizi Idrici e Rifiuti  
BOLOGNA  
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Prot. N.   
Class. 04.04.19

Allegati -  
Fasc. 58.1 BN- PS/39

Risposta al Foglio prot. n. 1369 del 25/02/2016  
Ns. prot. entr. 2057 del 26/02/2016

OGGETTO: NOVAFELTRIA (RN) – Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni.  
Conferenza di servizi del 17.03.2016 -  
**#CSS!**

Alla Commissione di garanzia sr-ero

Alla Al Segretariato Regionale  
del Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo  
per l'Emilia Romagna  
BOLOGNA  
mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it

In riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, pervenuta via PEC il 25.02.2016, relativamente a quanto indicato nell'oggetto,


Considerato che sulla area oggetto dell'intervento, sussiste il vincolo di tutela paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera "c", del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. (fiume Marecchia);

Vista la documentazione prodotta, i cui elaborati grafici di progetto risultano scaricabili presso il link della Regione;

Fatte le opportune valutazioni, condividendo in linea di massima l'intervento proposto, si chiedono maggiori dettagli sulle opere di mitigazione e di sistemazione finale di tutta l'area interessata dagli interventi.

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime in linea di massima *parere favorevole* agli interventi proposti.

Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Vincenzo Napoli)



Il SOPRINTENDENTE  
(arch. Giorgio Cozzolino)





Provincia di Rimini

## DECRETO

Reg. Gen. n. 82 Del 30-06-2022

**OGGETTO: COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PERFORAZIONE DI NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA MODALITÀ SINCRONA. OSSERVAZIONI.**

### IL PRESIDENTE

**VISTO** l'art. 158 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2017 in relazione alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti e alla realizzazione di opere pubbliche;

**VISTE** le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993, con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

**VISTA** la deliberazione n. 61 in data 23.10.2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la deliberazione n. 12 in data 23.04.2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

**VISTA** la Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (denominata Variante al PAI 2016) approvata con Decreto del Presidente





## Provincia di Rimini

del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020;

**VISTO** il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna ed in particolare l'art. 44 relativo alla delimitazione spaziale delle zone di protezione delle captazioni di acque superficiali e sotterranee;

**VISTE** le note di avvio del procedimento relativo al progetto in oggetto con le quali sono state convocate quattro conferenze dei servizi;

**VISTE** le note delle sedute della Conferenza di Servizi e per ultima quella svoltasi in data 30/03/2022;

**VISTI** gli elaborati costitutivi la nuova Variante urbanistica del Comune di Novafeltria che consiste nel:

- mantenere per il "pozzo 1 vecchio" le zone di tutela assoluta e di rispetto;
- perforare un nuovo pozzo precedentemente denominato "pozzo 2 nuovo" ed ora "pozzo 3", inserendo le zone di tutela assoluta e di rispetto;
- inserire una condotta di adduzione a servizio del nuovo pozzo in progetto;
- inserire negli elaborati urbanistici l'area di protezione della galleria drenante sul Marecchia esistente con relativa norma vincolistica;

**VISTI** gli elaborati costitutivi la Variante urbanistica dei Comuni di Maiolo e Pennabilli che consiste nel:

- inserire negli elaborati urbanistici l'area di protezione della galleria drenante sul Marecchia esistente con relativa norma vincolistica;

**VISTA** la Sintesi istruttoria predisposta dal Direttore Generale Responsabile del Servizio Pianificazione, Urbanistica Dott. Luca Uguccioni, sulla base delle istruttorie svolte dai singoli uffici provinciali competenti per materia (Urbanistica e Supporto tecnico geologico), sub "A" al presente atto;

**RITENUTO** di attenersi alla Sintesi istruttoria predetta;

**VISTA** la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.;



## Provincia di Rimini

**RICHIAMATO** lo Statuto dell'Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le competenze degli organi istituzionali;

**ATTESA** pertanto la propria competenza all'assunzione del presente atto;

**SENTITO** il Consigliere delegato all'Urbanistica - Piano Territoriale di Area Vasta - Transizione ecologica ed energetica, Fabrizio Piccioni, nominato con Decreto presidenziale n. 9 del 21/01/2022;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Responsabile del Servizio Pianificazione, Urbanistica Dott. Luca Uguccioni, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Economico Finanziario;

### DECRETA


1. di formulare le osservazioni che si fanno proprie intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nella Sintesi istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale sub "A" al presente atto;
2. di demandare al Servizio Pianificazione, Urbanistica, gli adempimenti conseguenti e relativi al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio dell'ente ai sensi del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010.

*Rimini li 30-06-2022*

**il Presidente**  
*Riziero Santi*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

**Allegato "A"**



**PROVINCIA DI RIMINI**

**Servizio Pianificazione, Urbanistica**

**Oggetto: COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI.  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006.  
EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PERFORAZIONE DI  
NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI  
DECISORIA EX ART. 14, C..2, LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA  
MODALITÀ SINCRONA. OSSERVAZIONI.**

**Sintesi istruttoria**



**VISTA** la legge regionale n. 24/2017 in relazione alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti e alla realizzazione di opere pubbliche;

**VISTE** le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993, con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

**DATO ATTO** della deliberazione n. 61 in data 23.10.2008, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e della deliberazione n. 12 in data 23.04.2013, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

**VISTA** la Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (denominata Variante al PAI 2016) approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020;

**VISTO** il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'art. 44 relativo alla delimitazione spaziale delle zone di protezione delle captazioni di acque superficiali e sotterranee;

**RICHIAMATE** le note di avvio del procedimento relativo al progetto in oggetto con le quali sono state convocate quattro conferenze dei servizi;

**PRESO ATTO** delle note delle sedute della Conferenza di Servizi e per ultima quella svoltasi in data 30/03/2022;

**VISTI** gli elaborati di progetto e la proposta di variante finalizzata alla localizzazione dell'opera nel Comune di Novafeltria;

**TENUTO CONTO** della nota del 18/10/2021 di ATERSIR che qui si riporta:

- *“la Società Hera con lettera prot. gen. n. 0092063/21 del 12/10/2021 ha chiesto a questa Agenzia una proroga per la presentazione della documentazione di cui alla comunicazione ATERSIR PG.AT/2021/0008434 del 16/09/2021, in quanto i tempi di definizione, realizzazione e ultimazione delle indagini e delle perforazioni eseguite recentemente a Ponte Baffoni, incluse le opere accessorie inerenti cavidotti e condotte idriche, si sono protratte fino alla fine di settembre. Con la presente si condivide inoltre che il Gestore del SII ha comunicato, durante un incontro informale di aggiornamento, che, a seguito delle ulteriori indagini svolte a fine settembre, ha rinunciato al “pozzo 1 nuovo” in area demaniale. La modifica non sostanziale della concessione di derivazione riguarderà pertanto la sostituzione di un solo pozzo (al posto del “pozzo 1 vecchio” è previsto il “pozzo 2 nuovo”). Il “pozzo 1 vecchio” sarà messo fuori servizio mediante dichiarazione di non utilizzo ai sensi art.35 del Regolamento n. 41/2001. Con la presente, pertanto, oltre a concedere alla Società Hera la proroga fino al 29 ottobre 2021 per la presentazione della documentazione indicata nella richiesta ATERSIR del 16/09/2021, si chiede al Gestore del SII di presentare tale documentazione aggiornata e con l'indicazione esatta delle posizioni dei pozzi. Si chiede altresì la trasmissione di una relazione motivata che supporti da un punto di vista tecnico e idrogeologico le modifiche apportate rispetto a quanto condiviso nella seduta della Conferenza di servizi istruttoria del 01/09/2021, anche al fine di aggiornare l'istanza di modifica non sostanziale della concessione di derivazione prat. RN10A0040 - Richiesta di variante non sostanziale alla concessione di derivazione acque pubbliche ad uso umano in Ponte Baffoni Comune di Novafeltria (RN) rilasciata con DET-AMB2020-5196 del 30/10/2020, presentata ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41 presentata da ATERSIR ad Arpa con PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021. Infine, con specifico riferimento alla tematica urbanistica, si condivide che:*

- per quanto riguarda il "pozzo 1 vecchio", posto fuori utilizzo, si manterranno le zone di tutela assoluta e di rispetto, dato che la perforazione, seppur non utilizzata, rimane in loco. Per quanto riguarda il vincolo espropriativo relativo alla condotta di collegamento al potabilizzatore (che non verrà realizzata) verrà mantenuto il vincolo espropriativo nello strumento urbanistico fino al suo naturale decadimento;
- per quanto riguarda il "pozzo 2 vecchio", che rimane in uso, il vincolo urbanistico relativo alle aree di salvaguardia è già apposto nello strumento urbanistico;
- per quanto riguarda il "pozzo 1 nuovo", che non è più previsto, non occorre alcun vincolo specifico;
- per quanto riguarda il "pozzo 2 nuovo", non occorre apporre il vincolo espropriativo poiché la proprietà privata è disponibile a cedere l'area.

Occorre invece individuare nello strumento urbanistico il nuovo vincolo urbanistico per le zone di tutela assoluta e di rispetto. Rimangono da presentare eventuali convenzioni preliminari di servitù con altre proprietà interessate;

- occorre infine inserire nella strumentazione urbanistica dei comuni interessati l'area di ricarica della galleria drenante, oltre alle relative norme tecniche, come da prescrizione indicata nel disciplinare di concessione;

**VISTE** le tavole A, B e C del PTCP vigente e i relativi disposti normativi;

**VISTI** gli elaborati costitutivi la nuova Variante urbanistica del Comune di Novafeltria che consiste nel:

- mantenere per il "pozzo 1 vecchio" le zone di tutela assoluta e di rispetto;
- perforare un nuovo pozzo precedentemente denominato "pozzo 2 nuovo" ed ora "pozzo 3", inserendo le zone di tutela assoluta e di rispetto;
- inserire una condotta di adduzione a servizio del nuovo pozzo in progetto;
- inserire negli elaborati urbanistici l'area di protezione della galleria drenante sul Marecchia esistente con relativa norma vincolistica;

**VISTI** gli elaborati costitutivi la Variante urbanistica dei Comuni di Maiolo e Pennabilli che consiste nel:

- inserire negli elaborati urbanistici l'area di protezione della galleria drenante sul Marecchia esistente con relativa norma vincolistica;

**DATO ATTO** che il Pozzo n. 2 Nuovo di progetto, la condotta di adduzione del nuovo pozzo in progetto e i relativi cavidotti ricadono nei seguenti ambiti:

- Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/85 (tav A – art. 1.5 delle Nta del Ptcp)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (tav B - art. 5.4 delle Nta del Ptcp)
- Unità di paesaggio dell'alta collina e montagna, ( tav C : 2.a sub- unità del paesaggio del corso del fiume Marecchia);

**VISTO** il combinato disposto di cui:

- all'art. 5.4 commi 3,4,10 e 11 per la realizzazione, l'ampliamento o il rifacimento di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui di rilevanza meramente locale (a servizio della popolazione di un solo Comune) ;
- all'art. 5.1 comma 4,5,6,7,8,8bis:
- all'art. 1.5 comma 4 lettera b);

**VERIFICATO** che le NTA del PRG di Novafeltria contengono le disposizioni relative alla zona di tutela assoluta e di rispetto per pozzi ad uso idropotabile;

**VERIFICATO** che non è presente nelle NTA dei tre PRG la proposta di norma vincolistica relativa all'area di protezione della galleria drenante;

**VERIFICATO** che l'area che necessita di variante urbanistica per la perforazione di un nuovo pozzo ad uso acquedottistico e per la collocazione delle infrastrutture connesse ricade all'interno delle aree esondabili come cartografate nella Tavola D del PTCP per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.3, comma 2, delle NTA del PTCP medesimo;

**VERIFICATO** altresì che l'area oggetto di variante urbanistica ricade all'interno delle Aree di Ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'Alveo (ARA) come cartografate nella Tavola D del PTCP per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.3, comma 2, delle NTA del PTCP medesimo;

**VERIFICATO** infine che l'area oggetto di variante urbanistica ricade all'interno di un deposito di frana quiescente verificata come cartografato nella Tavola D del PTCP per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.1, comma 6, delle NTA del PTCP medesimo;

**VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po prot. 6672 del 31.08.2021;

**PRESO ATTO** che il Distretto Idrografico del fiume Po non ha espresso contrarietà relativamente alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi all'interno delle aree esondabili per il caso in specie, limitandosi ad obiettare per la parte dei pozzi in previsione che fuoriusciva dal piano campagna, e che pertanto tale intendimento possa configurarsi quale interpretazione autentica di quanto contenuto all'art. 2.3 comma 2 lettera a) delle NTA del PTCP, che riprende i contenuti dell'art. 9, comma 4.1 lett. a) delle NTA del PAI Marecchia e Conca vigente;

**RITENUTO** sufficientemente motivata la non altrimenti localizzazione delle infrastrutture di cui trattasi;

**VISTO** il parere dell'Ufficio Urbanistica prot. n. 6707 del 04/04/2022

**VISTO** il parere dell'Ufficio di Supporto tecnico geologico prot. n. 21835 del 16/11/2021;

SI FORMULANO le seguenti

## **OSSERVAZIONI**

### **Aspetti urbanistici**

Si ritiene che per le opere e le relative varianti urbanistiche, così come “**validate**” dai Comuni di Novafeltria Maiolo e Pennabilli non vi sono osservazioni da formulare.

Si ricorda che la localizzazione delle opere e l'apposizione delle servitù dovranno essere inserite nella Tavola dei vincoli prevista dall'art. 37 della L.R. 24/2017.

### **Aspetti geologico-ambientali**

Si ritiene il progetto di perforazione di un nuovo pozzo a Ponte Baffoni, da attuarsi attraverso convocazione della conferenza dei servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, L. 241/90 e l'inserimento nelle tavola di PRG del Comune di Novafeltria della zona di protezione per la galleria drenante esistente compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti, fermo restando quanto di seguito indicato:

- come prescritto dall'art. 2.2, comma 2 lettera a), delle NTA del PTCP, all'interno dell'alveo come delimitato dalla Tavola D del PTCP non sono consentiti interventi edilizi;
- come prescritto dall'art. 3.7, comma 2, delle NTA del PTCP, la zona di tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
- per la zona di protezione relativa alla galleria drenante si deve inserire nelle NTA del PRG quale riferimento normativo di tutela il rimando all'art. 3.6 delle NTA del PTCP vigente.

Si ritiene l'inserimento nelle tavole di PRG dei Comuni di Maiolo e Pennabilli della zona di protezione per la galleria drenante esistente compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti, fermo restando quanto di seguito indicato:

- per la zona di protezione relativa alla galleria drenante si deve inserire nelle NTA dei due PRG quale riferimento normativo di tutela il rimando all'art. 3.6 delle NTA del PTCP vigente.

Si esprime altresì **parere favorevole** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante del Comune di **Novafeltria** con le condizioni di pericolosità del territorio, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in area esondabile non devono essere realizzati manufatti che ostacolano il deflusso delle acque in caso di piena; in particolare l'opera prescritta di protezione della zona di tutela assoluta del pozzo acquedottistico non deve ostacolare il deflusso delle acque in caso di esondazione del Marecchia;
- il materiale lapideo proveniente dagli scavi, deve essere ricollocato in sito.

Si esprime infine **parere favorevole** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante dei Comuni di **Maiolo e Pennabilli** con le condizioni di pericolosità del territorio.

II DIRETTORE GENERALE

*Dott. Luca Uguccioni*

(documento firmato digitalmente)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
 Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
 tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.le  
 ATERSIR  
 Via Cairoli 8/F – 40121 Bologna  
 Tel.: 051.6373411 – Fax: 051.9525150  
 PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)  
 Codice Fiscale: 91342750378

Modena, 21 settembre 2022  
 Prot. Gen. n. 0082610/22

Operations idrico  
 Area Rimini  
 Impianti Acquedotto /MC

**Oggetto:** Conferma del rispetto dei pareri nell'attuazione dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo 3\_ Ponte Baffoni, Novafeltria (RN)

In relazione alla seduta del 23/09/2022, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno:

*Verifica con il Gestore del SII di quanto indicato nel punto "varie ed eventuali" del verbale della prima seduta del 06/07/2022, in particolare  
 "Si chiede al Gestore del SII HERA Spa di confermare il rispetto dei pareri, nulla osta o atti comunque denominati sopra elencati nell'attuazione dell'intervento di perforazione del nuovo pozzo 3"*

Si conferma quanto sopra.

Distinti saluti.

Operations Idrico  
 Responsabile Area Rimini  
 Ing. Pierpaolo Martinini  
 (firmato digitalmente)





# COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### C O P I A

**EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) – INTERVENTO "PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS N. 152/2006.**

*Nr. Progr.* **50**

*Data* **30/09/2022**

*Seduta NR.* **7**

Il giorno 30/09/2022, alle ore 18:30, nella Sala del Consiglio c/o Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, Novafeltria,.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
ZANCHINI STEFANO	S	RINALDI LUCA	S
CANTORI LORENZO	S	RAFFELLI FRANCESCA	N
MAGNANI MARCO	N	BORGHESI OTTAVIA	S
PANDOLFI FABIO	S	VALLI MARIA LETIZIA	N
VANNONI ELENA	S	MARCATO SILVESTRE	S
SEBASTIANI ILARIA	S	MERCATELLI SAURO	S
AMADEI MONIA	S		

*Presenti: 10*

*Assenti: 3*

*Assegnati: 13*

*In Carica: 13*

#### **Assenti i signori:**

*MAGNANI MARCO; RAFFELLI FRANCESCA; VALLI MARIA LETIZIA*

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il DOTT. CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: SEBASTIANI ILARIA, PANDOLFI FABIO, MARCATO SILVESTRE.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022

### OGGETTO:

EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) – INTERVENTO  
"PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI  
VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS N. 152/2006.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.34 esce dall'aula il consigliere comunale Magnani Marco;

SU INIZIATIVA dell'Amministrazione Comunale;

### PREMESSO che:

- con determinazione ATERSIR n. 147 del 06/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria (RN) identificato con codice ATERSIR 2014RNHA0012;
- con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 recante "VARIANTE CON CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R." è stata rilasciata a questa Agenzia la concessione di derivazione per il prelievo di acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) ad uso "consumo umano" per una portata massima complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m3 - Procedimento RN10A0040;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito che, in virtù del riconosciuto stato di severità e criticità idrica Media dei territori dell'Emilia-Romagna, in via straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell'art.58 delle Norme del PTA approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, in coerenza con il DM 28 luglio 2004;
- con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società Hera ha trasmesso a SNAM Rete gas Spa, e per conoscenza a Comune di Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia geologica commissionata da Hera Spa per accertare l'attuale stato della falda a seguito dei lavori, attualmente in corso, di posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui insistono i due nuovi pozzi di captazione in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, nota che la Società SNAM Rete gas ha riscontrato con comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021 (PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot. NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 25/08/2021);
- in data 29/07/2021 ATERSIR ha inviato a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini – Area Est istanze di deroga al rispetto del DMV relative al Fiume Marecchia nei comuni di Novafeltria, San Leo, Talamello e Pennabilli (RN) successivamente integrate in data 05/08/2021;

VALUTATA l'urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i Soggetti interessati (Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL, ATERSIR, HERA Spa e SNAM Rete gas Spa), al fine di risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla limitazione di capacità di emungimento delle opere di presa attualmente a disposizione, nonché di condividere ed avvallare un intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto ed il possibile attingimento entro il 15 settembre, il Comune di Novafeltria, con nota prot. 6238 del 28/07/2021, ha organizzato in data 03/08/2021 un incontro svoltosi in modalità telematica;

### PRESO ATTO che:

- con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la documentazione tecnica relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022

- a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di alternative percorribili, è stata emanata dal Sindaco del Comune di Novafeltria l'ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 16/08/2021 con la quale viene ordinato al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A. l'esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta di adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021;
- con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2021, di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico – sanitari e domestici;
- con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con validità fino al 31/10/2021, è stata autorizzata la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, titolare della concessione assentita con determinazione n° 5196 del 30/10/2020 di cui al procedimento RN10A0040, e si è dato atto che l'autorizzazione regionale prevede la realizzazione delle opere di presa nelle nuove posizioni individuate da Hera Spa a seguito di perizia geologica e con le medesime caratteristiche di quelle deteriorate della Concessione di cui al procedimento RN10A0040, e la loro attivazione al prelievo;
- con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica integrativa relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi;
- con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha richiesto all'Autorità di Bacino del Fiume Po l'espressione del parere vincolante di compatibilità al PAI sull'intervento di cui all'Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine di scongiurare la possibile emergenza idrica nel territorio comunale, emessa dal Sindaco del Comune di Novafeltria in data 16/08/2021 n. 28;
- con nota PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha trasmesso ad Arpae istanza di modifica non sostanziale alla concessione di derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020, per l'individuazione dell'ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;

### CONSIDERATO che:

- in conseguenza alla modifica dell'ubicazione dei pozzi, si rende necessario condurre un nuovo procedimento di variante urbanistica per l'individuazione grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree di salvaguardia, nonché la verifica di tutti gli atti/pareri a suo tempo acquisiti per l'approvazione del progetto definitivo con determinazione ATERSIR n. 147/2019 ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs.152/2006;
- con l'occasione si intende altresì dare seguito alla prescrizione già impartita dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, in merito all'individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione delle captazioni di acque superficiali, come indicato nel disciplinare di concessione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 oggetto di modifica non sostanziale in corso;

PRESO ATTO che con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021, è stata indetta, dal Dirigente del Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, la Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 241/90, volta all'approvazione del progetto di Emergenza Idrica Comune di Novafeltria (RN) Perforazione di nuovi pozzi in località Ponte Baffoni;

### DATO ATTO che:

- la **prima seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 01/09/2021;
- la **seconda seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 26/11/2021;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta ISTRUTTORIA, il Proponente Hera S.p.A. ha inviato ad ATERSIR la documentazione urbanistica integrativa finalizzata alla definizione della proposta di

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022

variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, che è stata condivisa con tutti gli Enti invitati con nota prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0011327 del 15/12/2021;

DATO ATTO che:

- la **terza seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 22/12/2021;
- la **quarta seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 30/03/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della quarta seduta ISTRUTTORIA si precisa:

- si rende necessario avviare un nuovo procedimento di variante urbanistica correlato all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs. 152/2006, al fine di individuare:
  - le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3 (inizialmente denominato "pozzo 2 nuovo") mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica al PRG del Comune di Novafeltria;
  - la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli.
- La proposta di variante urbanistica ai PRG di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è **esclusa** dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, come condiviso anche con la Provincia di Rimini.
- Viene confermato inoltre che **non** risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo pozzo 3.
- La documentazione relativa alle proposte di variante urbanistica è stata condivisa con i Soggetti invitati in Conferenza insieme a tutta la documentazione inerente al presente procedimento.
- Il Comune di Novafeltria ha validato la documentazione di variante urbanistica al fine del successivo deposito.

DATO ATTO che ATERSIR, in esito alle conclusioni della quarta seduta ISTRUTTORIA, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

- la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica è stata depositata per 60 giorni a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 103 del 13/04/2022.
- per favorire la pubblicità del procedimento, è stato richiesto di pubblicare l'avviso di deposito anche all'albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.
- il Comune di Novafeltria ha pubblicato l'avviso di deposito dal 13/04/2022 al 12/06/2022 presso l'Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n. 257/2022).
- nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al presente procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la **prima seduta** della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 06/07/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della prima seduta DECISORIA, nel prendere atto che non tutti i Comuni interessati hanno provveduto a pubblicare l'avviso di deposito sul proprio Albo Pretorio, **per non inficiare il procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, si è condiviso**, in Conferenza di servizi, **di ripubblicare** l'avviso il 20 luglio e di effettuare nuovamente il deposito della documentazione urbanistica nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre;

DATO ATTO che ATERSIR ha **nuovamente** provveduto alla pubblicazione dell'avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

- la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è stata **nuovamente** depositata per 60 giorni a seguito della pubblicazione

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022

dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 221 del 20/07/2022.

- per favorire la pubblicità del procedimento, è stato **nuovamente** richiesto di pubblicare l'avviso di deposito anche all'albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.
- il Comune di Novafeltria ha pubblicato l'avviso di deposito dal 20/07/2022 al 18/09/2022 presso l'Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n. 502/2022).
- nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al presente procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la **seconda seduta** della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 23/09/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta DECISORIA, si prende atto che:

- non sono pervenute ad ATERSIR osservazioni in merito al presente procedimento di variante urbanistica entro i termini del periodo di deposito.
- non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i termini del periodo di deposito ai Comuni di Novafeltria e Pennabilli.
- sarà ribadita al Comune di Maiolo la necessità di comunicare l'eventuale ricevimento di osservazioni.
- considerato inoltre che è stato espletato il deposito della documentazione urbanistica in merito alla variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli, si condivide che, prima della chiusura della Conferenza di Servizi, **dovrà essere acquisito il parere delle Amministrazioni comunali in merito alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.**

SENTITO successivamente il Comune di Maiolo il quale ha confermato che non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i termini del periodo di deposito al Comune di Maiolo;

VISTO infine il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 30/06/2022 (acquisito al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022) avente ad oggetto: "COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) -PERFORAZIONE DI NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA MODALITÀ SINCRONA - OSSERVAZIONI."

PRESO ATTO che, come condiviso nel verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, le **prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 relative all'apparato normativo erano state già recepite nella documentazione depositata;**

Il Comune di Novafeltria, è chiamato ad esprimersi, attraverso l'assenso del Consiglio Comunale, sulla variante urbanistica in parola;

La Conferenza conclusiva inerente all'approvazione del progetto verrà convocata solamente dopo che il Consiglio Comunale avrà espresso l'assenso alla proposta di variante urbanistica;

PREMESSO E CONSIDERATO quanto sinora esposto;

Visto il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 4° Settore, Arch. Fabrizio Guerra;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Mercatelli Sauro, Marcato Silvestre e Borghesi Ottavia), espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE la variante n. 11/2021 agli strumenti urbanistici comunali (PRG), correlata all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" ai sensi dell'art.158bis del D. Lgs. n. 152/2006, costituita dagli elaborati sottoindicati, ancorchè non materialmente allegati;
3. DI PRENDERE ATTO che la variante n. 11/2021 è volta all'individuazione:
  - delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3 mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica al PRG;
  - della zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa al PRG;
4. DI DARE ATTO che gli elaborati costituenti la variante, agli atti della Conferenza dei Servizi e dell'Ufficio Tecnico Comunale, depositati presso l'ufficio tecnico comunale, sono i seguenti:  
PRG Relazione illustrativa Variante  
PRG N.T.A Comune di Novafeltria stato di fatto  
PRG N.T.A Comune di Novafeltria Variante  
Allegato C PRG Comune di Novafeltria Variante  
Tav. 3 PRG Comune di Novafeltria Stato di fatto  
Tav. 3 PRG Comune di Novafeltria Variante  
Tav. 4 PRG Comune di Novafeltria Stato di fatto  
Tav. 4 PRG Comune di Novafeltria Variante
5. DI DARE ATTO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla presente procedura di variante urbanistica;
6. DI DARE ATTO che non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo pozzo.
7. DI DARE ATTO le prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 relative all'apparato normativo sono state recepite dalla variante in approvazione.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.
9. DI NOMINARE Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del 4° Settore, Arch. Fabrizio Guerra;
10. DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto all'Ufficio tecnico comunale.

Successivamente,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Mercatelli Sauro, Mercato Silvestre e Borghesi Ottavia), espressi per alzata di mano;

Delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

**DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO 9: EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) -INTERVENTO “PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI” – PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL’ART. 158-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006.**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – LORENZO CANTORI**

Procediamo ora l'analisi dell'ultima proposta all'Ordine del Giorno, la proposta numero 48 al punto 9: “Emergenza idrica Comune di Novafeltria - Intervento ‘Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni’ - Procedimento di Variante urbanistica al PRG ai sensi dell'articolo 158-bis del Decreto Legislativo numero 152 del 2006”.

(Segue intervento fuori microfono)

Deve uscire, okay. Annotiamo che infatti alle 20.34 Marco Magnani lascia la seduta.

Cedo invece la parola all'Assessore Amadei per illustrare la proposta.

**ASSESSORE AMADEI MONIA**

Amadei. Allora, nel corso dei lavori eseguiti dalla Snam per la posa del nuovo metanodotto in località Ponte Baffoni è sorto un problema relativo alla continuità del servizio idrico poiché i lavori avevano determinato una limitazione della capacità di emungimento dei pozzi di captazione, e si è reso pertanto necessario un intervento di somma urgenza, che è stato condiviso con gli Enti interessati, tra i quali il Comune di Novafeltria, la Provincia di Rimini, l'ARPA, l'ASL, Atersir ed Hera, e l'intervento è consistito nella costruzione di due nuovi pozzi di captazione aventi le medesime caratteristiche dei due non più utilizzabili e la relativa condotta di adduzione. È stata modificata l'ubicazione dei pozzi e la modifica all'ubicazione ha determinato la necessità di un nuovo procedimento di Variante urbanistica per l'individuazione grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree di salvaguardia, nonché l'individuazione delle zone di tutela assoluta di rispetto e protezione delle captazioni di acque superficiali.

È stata pertanto convocata la relativa Conferenza dei Servizi, che si è riunita sia in sede istruttoria che in sede decisoria, e l'ultima seduta di approvazione definitiva avverrà dopo l'approvazione in Consiglio di questa Variante. E pertanto si chiede a questo Consiglio di deliberare: “di approvare la Variante numero 11/2021 agli strumenti urbanistici comunali, correlata all'intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” ai sensi dell'articolo 158-bis del Decreto Legislativo numero 152/2006; e di prendere atto che la Variante numero 11/2021 è volta all'individuazione delle aree di salvaguardia - zona di tutela assoluta e di rispetto - in relazione al nuovo pozzo tre mediante un procedimento di Variante urbanistica cartografica al PRG e della zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa al PRG.”

**CONSIGLIERE OTTAVIA BORGHESI**

Borghesi. Solo un chiarimento. I pozzi di captazione precedenti non erano più utilizzabili deteriorati per quale motivo, per i lavori del metanodotto quindi che ha...?

**ASSESSORE FABIO PANDOLFI**

Pandolfi. Con i lavori della Snam era stata deviato il flusso - la falda - il flusso dell'acqua, quindi i pozzi erano rimasti secchi, non ricevevano più acqua, quindi, sono state fatte delle indagini geologiche, al quale ha partecipato anche un geologo di parte da parte di Hera, e hanno definito dove creare questi nuovi pozzi drenanti.

**CONSIGLIERE OTTAVIA BORGHESI**

Borghesi. Quindi, mi sembra di capire: non erano obsoleti, ma proprio per i lavori che ha fatto la Snam non ricevevano più l'acqua, quindi non erano più utilizzabili, è per questo che poi il lavoro è stato fatto da Hera finanziato dalla Snam, penso sia questa è la motivazione...

**ASSESSORE FABIO PANDOLFI**

Pandolfi. No, i lavori non sono stati eseguiti da Hera, sono stati eseguiti dalla Snam. Finanziati e eseguiti dalla Snam su studi fatti da geologi della Snam di concerto con geologi e tecnici di Hera. Quindi, è un progetto condiviso da parte sia di Snam, che di Hera ed è anche dal Comune di Novafeltria.

**CONSIGLIERE SAURO MERCATELLI?**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022

Solamente, nella delibera è abbastanza chiara e molto evidente quello che è il tenore il contenuto dell'atto deliberativo, quello che mi ha sorpreso un po' è l'iter che alcuni Comuni, mi pare d'aver letto, non hanno rispettato pienamente, il Comune di Maiolo e il Comune di Pennabilli, posso intuire che comunque diciamo l'intervento sia realizzato in una parte del Comune di Novafeltria e anche degli altri due Comuni. Volevo solamente chiedere, in delibera c'è scritto eh, però è giusto per una conferma anche da parte della Segretaria, non sono arrivate ad oggi osservazioni, quindi, significa che sia al Comune di Novafeltria, che quello di Maiolo, che quello di Pennabilli, nessuno ha fatto osservazione, soprattutto parlo degli ambientalisti in generale, diciamo delle... Okay, grazie.

### **ASSESSORE MONIA AMADEI**

Amadei. È corretto, non sono state fatte osservazioni.

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – LORENZO CANTORI**

Ci sono altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni votiamo la proposta numero 48.

Voti favorevoli? 8 (otto)... 7 (sette) adesso, scusa, perché Marco giustamente è uscito... l'abitudine. Contrari? Astenuti? 3 (tre).

Immediata esecutività: favorevoli? Quindi, 7 (sette). Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 (tre).

Il Consiglio approva.

Preso atto che tutti i punti all'Ordine del Giorno sono stati discussi e votati dichiaro alle ore 20.41 chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Auguro a tutti voi una buona serata.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 30/09/2022**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

### **IL PRESIDENTE**

*F.to Dott. Lorenzo Cantori*

### **IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Patrizia Masi*

### **IL CONSIGLIERE**

*F.to Pandolfi Fabio*

---

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 21/10/2022 al 05/11/2022

Novafeltria, lì 21/10/2022

### **L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Letizia Mari*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2022

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

### **IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Patrizia Masi*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

---

**COMUNE DI NOVAFELTRIA**  
**PROVINCIA DI RIMINI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proposta nr. 48                      del 27/09/2022

Delibera nr. 50                      del 30/09/2022

---

**EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) – INTERVENTO "PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS N. 152/2006.**

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " 4: UNITA' OPERATIVA GESTIONE DEL TERRITORIO", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 27/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Fabrizio Guerra



# Comune di Pennabilli

## Provincia di Rimini

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA

<i>Nr. Progr.</i> <b>39</b>	<b>EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN)</b>
<i>Data</i> <b>30-09-2022</b>	<b>INTERVENTO "PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS 152/2006.</b>

*Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 30-09-2022 alle ore 20:00 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito nei modi di legge.*

*Il Consiglio apre alle ore 20:04.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Giannini Mauro</b>	<b>P</b>	<b>Riccardi Ilaria</b>	<b>P</b>
<b>Maffei Palmiero</b>	<b>P</b>	<b>Lucarini Giuliana</b>	<b>P</b>
<b>Angelini Sauro</b>	<b>P</b>	<b>Crescentini Riccardo</b>	<b>A</b>
<b>Ciotti Marta</b>	<b>P</b>	<b>Venturi Anna Rita</b>	<b>P</b>
<b>Cima Nemo</b>	<b>A</b>	<b>Ferri Cristina</b>	<b>P</b>
<b>Sartini Luca</b>	<b>P</b>	<b>Arcangeli Francesca</b>	<b>P</b>
<b>Zanchini Alessio</b>	<b>P</b>		

Totali Presenti: **11**      Totale Assenti: **2**

*Partecipa alla seduta il/la Dott./Dott. ssa Tiziana Verzino in qualità di Segretario Verbalizzante.*

*In qualità di Sindaco, il sig. Mauro Giannini assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:*

*Palmiero Maffei*

*Sauro Angelini*

*Alessio Zanchini*

*Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.*



# **COMUNE DI PENNABILLI**

***PROVINCIA DI RIMINI***

## ***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Delibera nr. **39**    Data Delibera **30-09-2022**

### **OGGETTO**

**EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) INTERVENTO "PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS 152/2006.**

*PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267*

**PARERE: Favorevole**

Data: 27-09-2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**F.to Pellegrino Petrone**

# COMUNE DI PENNABILLI

## PROVINCIA DI RIMINI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco Presidente** chiama in discussione l'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g.

**Sindaco:** devono trivellare per fare dei pozzi in località Ponte Baffoni e serve anche l'autorizzazione del Comune di Pennabilli.

**Ferri:** il nostro gruppo si astiene.

Non essendoci altri interventi in merito alla proposta presentata, il **Sindaco Presidente** pone ai voti l'argomento.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazione ATERSIR n. 147 del 06/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria (RN) identificato con codice ATERSIR 2014RNHA0012;
- con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 recante "VARIANTE CON CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R." è stata rilasciata a questa Agenzia la concessione di derivazione per il prelievo di acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) ad uso "consumo umano" per una portata massima complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m<sup>3</sup> - Procedimento RN10A0040;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito che, in virtù del riconosciuto stato di severità e criticità idrica Media dei territori dell'Emilia-Romagna, in via straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell'art.58 delle Norme del PTA approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, in coerenza con il DM 28 luglio 2004;
- con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società Hera ha trasmesso a SNAM Rete gas Spa, e per conoscenza a Comune di Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia geologica commissionata da Hera Spa per accertare l'attuale stato della falda a seguito dei lavori, attualmente in corso, di posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui insistono i due nuovi pozzi di captazione in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, nota che la Società SNAM Rete gas ha riscontrato con comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021 (PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot. NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 25/08/2021);
- in data 29/07/2021 ATERSIR ha inviato a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini – Area Est istanze di deroga al rispetto del DMV relative al Fiume Marecchia nei comuni di Novafeltria, San Leo, Talamello e Pennabilli (RN) successivamente integrate in data 05/08/2021;
- valutata l'urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i Soggetti interessati (Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL, ATERSIR, HERA Spa e SNAM Rete gas Spa), al fine di risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla limitazione di capacità di emungimento delle opere di presa attualmente a disposizione, nonché di condividere ed avvallare un intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto ed il possibile attingimento entro il 15 settembre, il Comune di Novafeltria, con nota prot. 6238 del 28/07/2021, ha organizzato in data 03/08/2021 un incontro svoltosi in modalità telematica;

# COMUNE DI PENNABILLI

## PROVINCIA DI RIMINI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la documentazione tecnica relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;
- a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di alternative percorribili, è stata emanata dal Sindaco del Comune di Novafeltria l'ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 16/08/2021 con la quale viene ordinato al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A. l'esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta di adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021;
- con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2021, di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico – sanitari e domestici;
- con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con validità fino al 31/10/2021, è stata autorizzata la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, titolare della concessione assentita con determinazione n° 5196 del 30/10/2020 di cui al procedimento RN10A0040, e si è dato atto che l'autorizzazione regionale prevede la realizzazione delle opere di presa nelle nuove posizioni individuate da Hera Spa a seguito di perizia geologica e con le medesime caratteristiche di quelle deteriorate della Concessione di cui al procedimento RN10A0040, e la loro attivazione al prelievo;
- con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 la Società Hera ha trasmesso al Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica integrativa relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi;
- con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha richiesto all'Autorità di Bacino del Fiume Po l'espressione del parere vincolante di compatibilità al PAI sull'intervento di cui all'Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine di scongiurare la possibile emergenza idrica nel territorio comunale, emessa dal Sindaco del Comune di Novafeltria in data 16/08/2021 n. 28;
- con nota PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha trasmesso ad Arpae istanza di modifica non sostanziale alla concessione di derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020, per l'individuazione dell'ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;

In conseguenza alla modifica dell'ubicazione dei pozzi, si rende necessario condurre un nuovo procedimento di variante urbanistica per l'individuazione grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree di salvaguardia, nonché la verifica di tutti gli atti/pareri a suo tempo acquisiti per l'approvazione del progetto definitivo con determinazione ATERSIR n. 147/2019 ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs.152/2006;

Con l'occasione si intende altresì dare seguito alla prescrizione già impartita dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, in merito all'individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione delle captazioni di acque superficiali, come indicato nel disciplinare di concessione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 oggetto di modifica non sostanziale in corso;

PRESO ATTO che con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021, è stata indetta, dal Dirigente del Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, la Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 241/90, volta all'approvazione del progetto di Emergenza Idrica Comune di Novafeltria (RN), "Perforazione di nuovi pozzi in località Ponte Baffoni";

# COMUNE DI PENNABILLI

## PROVINCIA DI RIMINI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- la **prima seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 01/09/2021;
- la **seconda seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 26/11/2021;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta ISTRUTTORIA, il Proponente Hera S.p.A. ha inviato ad ATERSIR la documentazione urbanistica integrativa finalizzata alla definizione della proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, che è stata condivisa con tutti gli Enti invitati con nota prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0011327 del 15/12/2021;

DATO ATTO che:

- la **terza seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 22/12/2021;
- la **quarta seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 30/03/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della quarta seduta ISTRUTTORIA si precisa che:

- si rende necessario avviare un nuovo procedimento di variante urbanistica correlato all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs. 152/2006, al fine di individuare:
  - le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3 (inizialmente denominato "pozzo 2 nuovo") mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica al PRG del Comune di Novafeltria;
  - la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli.
- la proposta di variante urbanistica ai PRG di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è **esclusa** dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, come condiviso anche con la Provincia di Rimini.
- viene confermato inoltre che **non** risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo pozzo 3.
- la documentazione relativa alle proposte di variante urbanistica è stata condivisa con i Soggetti invitati in Conferenza insieme a tutta la documentazione inerente al presente procedimento.
- il Comune di Pennabilli ha validato la documentazione di variante urbanistica al fine del successivo deposito.

DATO ATTO che ATERSIR, in esito alle conclusioni della quarta seduta ISTRUTTORIA, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

- la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica è stata depositata per 60 giorni a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 103 del 13/04/2022.
- per favorire la pubblicità del procedimento, è stato richiesto di pubblicare l'avviso di deposito anche all'albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.

DATO ATTO che la **prima seduta** della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 06/07/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della prima seduta DECISORIA, nel prendere atto che non tutti i Comuni interessati hanno provveduto a pubblicare l'avviso di deposito sul proprio Albo Pretorio, **per non inficiare il procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di**

# COMUNE DI PENNABILLI

## PROVINCIA DI RIMINI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, si è condiviso**, in Conferenza di servizi, **di ripubblicare** l'avviso il 20 luglio e di effettuare nuovamente il deposito della documentazione urbanistica nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre;

DATO ATTO che ATERSIR ha **nuovamente** provveduto alla pubblicazione dell'avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

- la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è stata **nuovamente** depositata per 60 giorni a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 221 del 20/07/2022.
- per favorire la pubblicità del procedimento, è stato **nuovamente** richiesto di pubblicare l'avviso di deposito anche all'albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.
- il Comune di Pennabilli ha pubblicato l'avviso di deposito dal 20/07/2022 al 17/09/2022 presso l'Albo Pretorio del Comune di Pellegrino (pubblicazione n. 344/2022).
- nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al presente procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la **seconda seduta** della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 23/09/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta DECISORIA, si prende atto che:

- non sono pervenute ad ATERSIR osservazioni in merito al presente procedimento di variante urbanistica entro i termini del periodo di deposito.
- non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i termini del periodo di deposito ai Comuni di Novafeltria e Pennabilli.
- sarà ribadita al Comune di Maiolo la necessità di comunicare l'eventuale ricevimento di osservazioni.
- sentito il Comune di Maiolo, si conferma l'assenza di osservazioni pervenute all'ente.
- considerato inoltre che è stato espletato il deposito della documentazione urbanistica in merito alla variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli, si condivide che, prima della chiusura della Conferenza di Servizi, **dovrà essere acquisito il parere delle Amministrazioni comunali in merito alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.**

VISTO infine il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 30/06/2022 (acquisito al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022) avente ad oggetto: "COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) - PERFORAZIONE DI NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA MODALITÀ SINCRONA - OSSERVAZIONI."

PRESO ATTO che, come condiviso nel verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, le **prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 relative all'apparato normativo erano state già recepite nella documentazione depositata;**

Il Comune di Pennabilli, è chiamato ad esprimersi, attraverso l'assenso del Consiglio Comunale, sulla variante urbanistica in parola;

# COMUNE DI PENNABILLI

## PROVINCIA DI RIMINI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La Conferenza conclusiva inerente all'approvazione del progetto verrà convocata solamente dopo che il Consiglio Comunale avrà espresso l'assenso alla proposta di variante urbanistica;

PREMESSO E CONSIDERATO quanto sinora esposto;

Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Pellegrino Petrone;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Astenuti: 4 (gruppo di minoranza) Contrari: = Favorevoli: 7 (gruppo di maggioranza)

#### DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE la variante n. 01/2022 agli strumenti urbanistici comunali (PRG), correlata all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" ai sensi dell'art.158bis del D. Lgs. 152/2006;
3. DI PRENDERE ATTO che la variante n. 01/2022 è volta all'individuazione:
  - della zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa al PRG;
4. DI DARE ATTO che gli elaborati costituenti la variante, agli atti della Conferenza dei Servizi e dell'Ufficio Tecnico Comunale, sono i seguenti:
  - PRG N.T.A Comune di Pennabilli stato di fatto;
  - PRG N.T.A Comune di Pennabilli Variante;
  - Tav. 10 PRG Comune di Pennabilli Stato di fatto;
  - Tav. 10 BIS PRG Comune di Pennabilli Variante;
5. DI DARE ATTO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla presente procedura di variante urbanistica;
6. DI DARE ATTO che non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo pozzo;

# **COMUNE DI PENNABILLI**

## ***PROVINCIA DI RIMINI***

### ***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

7. DI DARE ATTO le prescrizioni della Provincia di Rimini di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 relative all'apparato normativo sono state recepite dalla variante in approvazione;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
9. DI NOMINARE Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Pellegrino Petrone;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con identica separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/00.

Il Consiglio comunale chiude alle ore 20:40

# **COMUNE DI PENNABILLI**

***PROVINCIA DI RIMINI***

## ***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

**IL Sindaco**

*F.to Mauro Giannini*

**IL SEGRETARIO / VICE SEGRETARIO  
COMUNALE**

*Dott. / Dott.ssa Tiziana Verzino*

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Lì 10-10-2022

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

*F.to Luciana Spagnoli*

---

### **ESECUTIVITA'**

Lì, 30-09-2022

**IL SEGRETARIO / VICE SEGRETARIO  
COMUNALE**

*Dott. / Dott.ssa Tiziana Verzino*

---

E' copia conforme all'originale.

Lì,

**IL SEGRETARIO / VICE SEGRETARIO  
COMUNALE**

*Dott. / Dott.ssa Tiziana Verzino*



# COMUNE DI MAIOLO

Provincia di Rimini

ALLEGATO 15

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 14 Del 30-12-2022**

**Oggetto: Emergenza idrica Comune di Novafeltria (RN) Intervento "PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - Presa d'atto del procedimento di variante urbanistica al PRG ai sensi dell'art. 158/bis del D.Lgs. n. 152/2006.**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 08:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FATTORI MARCELLO	P	GRANDI MAURO	P
PULA VANDA	P	PETRUCCI SIMONETTA	A
GORI THOMAS	P	FATTORI MAURIZIO	P
PACCHIOLI LAURA	A	POLIDORI SILVIO	P
PULA STEFANO	P	SARTI ITAMAR	A
BENATTI ASTRID FRANCESCA	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor FATTORI MARCELLO in qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO COM.LE

Dr.ssa MASI PATRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

## IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Novafeltria negli ultimi anni ha riscontrato difficoltà nell'approvvigionamento idrico del proprio territorio ed ha dovuto attivare nuovi studi ed interventi atti a sopperire alla suddetta necessità di primaria importanza;

PRESO ATTO che:

- con determinazione ATERSIR n. 147 del 06/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria (RN) identificato con codice ATERSIR 2014RNHA0012;
- con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 recante "VARIANTE CON CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R." è stata rilasciata la concessione di derivazione per il prelievo di acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) ad uso "consumo umano" per una portata massima complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m<sup>3</sup> - Procedimento RN10A0040;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito che, in virtù del riconosciuto stato di severità e criticità idrica Media dei territori dell'Emilia-Romagna, in via straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell'art.58 delle Norme del PTA approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, in coerenza con il DM 28 luglio 2004;
- con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società Hera ha trasmesso a SNAM Rete gas Spa, e per conoscenza a Comune di Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia geologica commissionata da Hera Spa per accertare lo stato della falda a seguito dei lavori di posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui insistono i due nuovi pozzi di captazione in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, nota che la Società SNAM Rete gas ha riscontrato con comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021 (PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot. NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 25/08/2021);
- valutata l'urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i Soggetti interessati (Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL, ATERSIR, HERA Spa e SNAM Rete gas Spa), al fine di risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla limitazione di capacità di emungimento delle opere di presa attualmente a disposizione, nonché di condividere ed avvallare un intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto ed il possibile attingimento entro il 15 settembre, il Comune di Novafeltria, con nota prot. 6238 del 28/07/2021, ha organizzato in data 03/08/2021 un incontro svoltosi in modalità telematica;
- con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la documentazione tecnica relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;
- a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di alternative percorribili, è stata emanata dal Sindaco del Comune di Novafeltria l'ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 16/08/2021 con la quale viene ordinato al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A. l'esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta di adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021;
- con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2021,

di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico – sanitari e domestici;

- con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con validità fino al 31/10/2021, è stata autorizzata la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, titolare della concessione assentita con determinazione n° 5196 del 30/10/2020 di cui al procedimento RN10A0040, e si è dato atto che l'autorizzazione regionale prevede la realizzazione delle opere di presa nelle nuove posizioni individuate da Hera Spa a seguito di perizia geologica e con le medesime caratteristiche di quelle deteriorate della Concessione di cui al procedimento RN10A0040, e la loro attivazione al prelievo;
- con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica integrativa relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi;
- con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha richiesto all'Autorità di Bacino del Fiume Po l'espressione del parere vincolante di compatibilità al PAI sull'intervento di cui all'Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine di scongiurare la possibile emergenza idrica nel territorio comunale, emessa dal Sindaco del Comune di Novafeltria in data 16/08/2021 n. 28;
- con nota PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha trasmesso ad Arpae istanza di modifica non sostanziale alla concessione di derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020, per l'individuazione dell'ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;

In conseguenza alla modifica dell'ubicazione dei pozzi, si è reso necessario condurre un nuovo procedimento di variante urbanistica per l'individuazione grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree di salvaguardia, nonché la verifica di tutti gli atti/pareri a suo tempo acquisiti per l'approvazione del progetto definitivo con determinazione ATERSIR n. 147/2019 ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs.152/2006 e dare seguito alla prescrizione già impartita dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, in merito all'individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione delle captazioni di acque superficiali, come indicato nel disciplinare di concessione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020;

PRESO ATTO che con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021, è stata indetta, dal Dirigente del Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, la Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 241/90, volta all'approvazione del progetto di Emergenza Idrica Comune di Novafeltria (RN) Perforazione di nuovi pozzi in località Ponte Baffoni;

DATO ATTO che:

- la **prima seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 01/09/2021;
- la **seconda seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 26/11/2021;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta ISTRUTTORIA, il Proponente Hera S.p.A. ha inviato ad ATERSIR la documentazione urbanistica integrativa finalizzata alla definizione della proposta di variante urbanistica al PRG del Comune di Novafeltria, ed anche alla proposta di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo e Pennabilli, per quanto attiene alla zona di protezione alla galleria drenante nell'alveo del fiume Marecchia di cui all'art.158bis del D. Lgs. 152/2006;

Rilevato che ATERSIR con nota n. PG.AT/2021/0011327 del 15/12/2021 ha condiviso ed invitato tutti gli enti interessati, e quindi compreso anche il Comune di Maiolo alle successive sedute di Conferenza dei Servizi in corso;

DATO ATTO che:

- la **terza seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 22/12/2021;
- la **quarta seduta** della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 30/03/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della quarta seduta ISTRUTTORIA si precisa:

- si rende necessario avviare un nuovo procedimento di variante urbanistica correlato all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs. 152/2006, al fine di individuare:
  - le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3 (inizialmente denominato "pozzo 2 nuovo") mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica al PRG del Comune di Novafeltria;
  - la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli.
- La proposta di variante urbanistica ai PRG di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è **esclusa** dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, come condiviso anche con la Provincia di Rimini.
- Viene confermato inoltre che **non** risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo pozzo 3.
- La documentazione relativa alle proposte di variante urbanistica è stata condivisa con i Soggetti invitati in Conferenza insieme a tutta la documentazione inerente al presente procedimento.

DATO ATTO che ATERSIR, in esito alle conclusioni della quarta seduta ISTRUTTORIA, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

- la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica è stata depositata per 60 giorni a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 103 del 13/04/2022.
- per favorire la pubblicità del procedimento, è stato richiesto di pubblicare l'avviso di deposito anche all'albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.
- il Comune di Novafeltria ha pubblicato l'avviso di deposito dal 13/04/2022 al 12/06/2022 presso l'Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n. 257/2022).
- nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al presente procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la **prima seduta** della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 06/07/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della prima seduta DECISORIA, nel prendere atto che non tutti i Comuni interessati hanno provveduto a pubblicare l'avviso di deposito sul proprio Albo Pretorio, **per non inficiare il procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, si è condiviso**, in Conferenza di servizi, di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 30-12-2022 COMUNE DI MAIOLO

**ripubblicare** l'avviso il 20 luglio e di effettuare nuovamente il deposito della documentazione urbanistica nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre;

DATO ATTO che ATERSIR ha **nuovamente** provveduto alla pubblicazione dell'avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

- la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è stata **nuovamente** depositata per 60 giorni a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 221 del 20/07/2022.
- per favorire la pubblicità del procedimento, è stato **nuovamente** richiesto di pubblicare l'avviso di deposito anche all'albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.
- il Comune di Novafeltria ha pubblicato l'avviso di deposito dal 20/07/2022 al 18/09/2022 presso l'Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n. 502/2022).
- il Comune di Maiolo ha pubblicato l'avviso di deposito dal 20/07/2022 al 18/09/2022 presso l'Albo Pretorio del Comune di Maiolo (pubblicazione n. 127/2022).
- il Comune di Pennabilli ha pubblicato l'avviso di deposito dal 20/07/2022 al 17/09/2022 presso l'Albo Pretorio del Comune di Pennabilli (pubblicazione n. 344/2022);
- nel periodo di deposito in nessuno dei tre Comuni sono pervenute osservazioni inerenti al presente procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la **seconda seduta** della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 23/09/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta DECISORIA, si prende atto che:

- non sono pervenute ad ATERSIR osservazioni in merito al presente procedimento di variante urbanistica entro i termini del periodo di deposito.
- non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i termini del periodo di deposito ai Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli.
- considerato inoltre che è stato espletato il deposito della documentazione urbanistica in merito alla variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli, si condivide che, prima della chiusura della Conferenza di Servizi, **dovrà essere acquisito il parere delle Amministrazioni comunali in merito alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.**

VISTO infine il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 30/06/2022 (acquisito al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022) avente ad oggetto: "COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) -PERFORAZIONE DI NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA MODALITÀ SINCRONA - OSSERVAZIONI."

PRESO ATTO che, come contenuto nel verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, le prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 relative all'apparato normativo erano state già recepite nella documentazione depositata;

CHE il Comune di Maiolo è chiamato ad esprimersi, attraverso il Consiglio Comunale, sulla variante urbanistica cartografica e normativa al proprio PRG, la quale comprende esclusivamente alla zona di protezione per la galleria drenante di cui sopra;

La Conferenza conclusiva inerente all'approvazione del progetto verrà convocata solamente dopo che il Consiglio Comunale avrà espresso l'assenso alla proposta di variante urbanistica;

PREMESSO E CONSIDERATO che la zona di protezione della galleria drenante sull'alveo del Fiume Marecchia la quale interessa anche parte del territorio del Comune di Maiolo e' stata redatta in applicazione alle specifiche normative di riferimento ed a salvaguardia del prelievo idrico a fini idropotabili ;

Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1;

**RICHIAMATI:**

- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

### **PROPONE**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** della variante urbanistica cartografica e normativa al PRG del Comune di Maiolo correlata all'intervento "Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni" in Comune di Novafeltria ed imposta dagli Enti sovraordinati ai sensi dell'art.158/bis del D. Lgs. 152/2006, come meglio descritto negli atti e nelle norme soprarichiamate e riguardante esclusivamente la zona di protezione della galleria drenante esistente nell'alveo Fiume Marecchia in loc. Ponte Baffoni, costituita dai seguenti elaborati:
  - DG00PG022 Area di protezione galleria drenante – Comune di Maiolo;
  - DG00RU008 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Maiolo;
  - Proposta variante PRG N.T.A Comune di Maiolo;
3. **DI DARE ATTO** che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla presente procedura di variante urbanistica;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.
5. **DI NOMINARE** Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Sauro Fattori.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 27-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **FATTORI SAURO**

Il Sindaco - Presidente chiama in discussione l'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno e illustra la sopra riportata proposta di delibera.

Al termine, constatato che non ci sono interventi, il Sindaco – Presidente del Consiglio mette la proposta ai voti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita l'illustrazione, così come sopra riportata in sintesi;

Vista la L. n. 244/2007, come modificato con D.L. n.112/2008 e L. n. 133/2008;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione UNANIME, espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di approvare la suindicata proposta posta all'ordine del giorno;

ed inoltre

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata ed identica votazione espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.34- comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FATTORI MARCELLO

IL VICE SEGRETARIO COM.LE  
F.to Dott.ssa MASI PATRIZIA

---

Lì 08-02-2023

Copia della presente deliberazione :  
 viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.  
(art.124, comma 1 D. Lgs. N.267/00)  
 e' comunicata con elenco ai capigruppo consiliari  
(art.125, D. Lgs. N.267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Fattori Sauro

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per  
quindici giorni consecutivi dal 08-02-2023 al 23-02-2023

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 30-12-2022

perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/00)  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo pretorio comunale art.134,  
comma 3 D. Lgs. n.267/00)

Li'


IL RESP. DEL SERVIZIO  
F.to Fattori Sauro



PLANIMETRIA  
Scala 1:20000

LEGENDA

	AREA DI PROTEZIONE GALLERIA DRENANTE
	CONFINI COMUNALI
	FIUME MARECCHIA

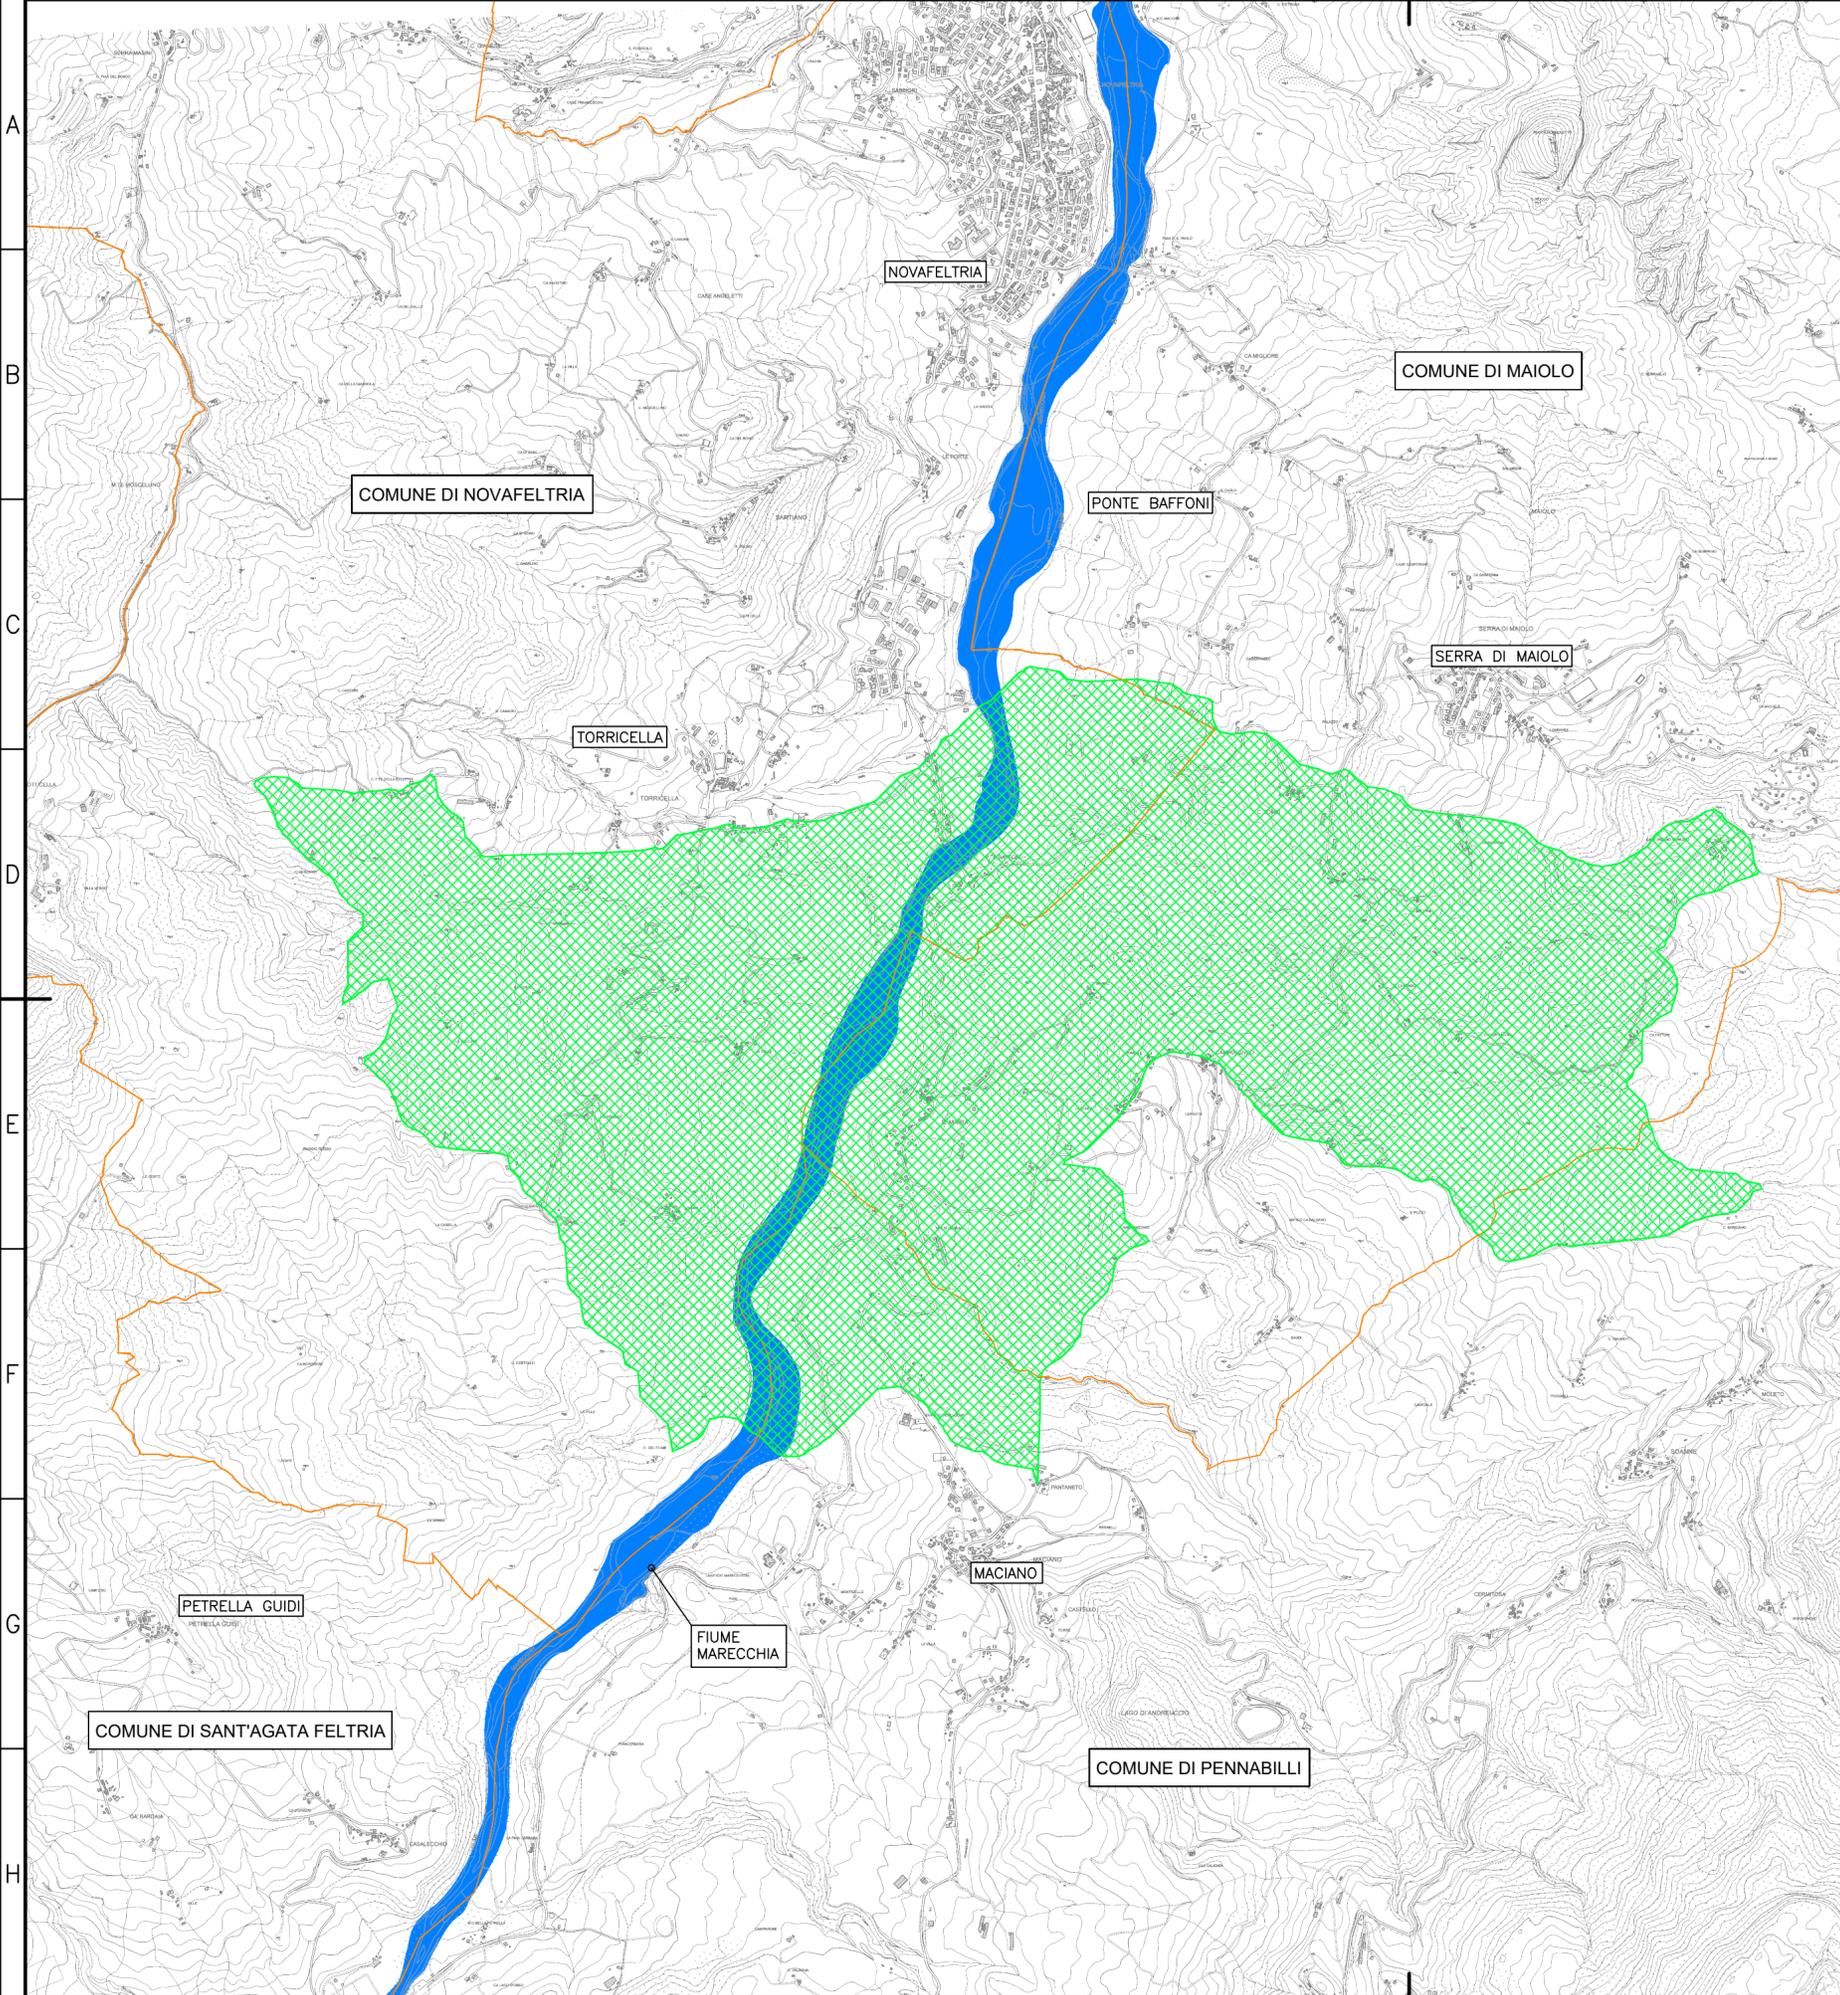

2					
1					
0	25/10/2021	IDRAULICA & AMBIENTE	CARLO FALCONI	DAVIDE CORRENTE	EMERGENZA IDRICA
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) PREF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI II STR.					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS	CODICE CUP (CUP CODE)	
			R.2150.11.01.00146		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N°)	
			DGOORG005		
			ID DOCUMENTO (DOC. ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.gruppohera.it			 HERAttech s.r.l. Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.heratech.it		
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) AREA DI PROTEZIONE GALLERIA DRENANTE					
SCALA (SCALE)			N° FG. (SH. N°)	DI (LAST)	
-			1	1	

