

**Servizio Idrico Integrato**  
**Gestore di fornitura d'acqua all'ingrosso**  
**Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.**

**PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2029**  
**REVISIONE BIENNALE 2026-2029**  
**Relazione istruttoria**

Allegato 1 alla Deliberazione di Consiglio Locale CLRN/2025/5 del 16/12/2025





## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	1
2. IL POI 2024-2029 – REVISIONE BIENNALE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2026-2029 .....	2
3. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	3
3.1 Contributi a fondo perduto.....	3
3.2 Suddivisione per Servizio .....	4
3.3 Suddivisione per Macro-indicatore ARERA.....	5
3.4 Suddivisione per Tipologia di ID (SPECIFICO/CUMULATIVO) .....	8
4. NUOVI INTERVENTI.....	8
5. AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO PROGETTUALE O DELLA PIANIFICAZIONE ANNUALE.....	9
6. INTERVENTI CONCLUSI.....	9
7. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI.....	10
8. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	10

## 1. PREMESSA

Con nota prot. n. 30/01/2025.0000954.U, ATERSIR ha richiesto al Gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., la trasmissione della proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029, per le annualità 2026-2029, entro il 03/03/2025.

Con nota prot. n. 10/02/2025.0001318.U, ATERSIR ha richiesto a tutti i Gestori di trasmettere, contestualmente alla proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029, per le annualità 2026-2029, anche la relativa relazione di accompagnamento.

Con nota prot. n. 0002074/2025 del 25/02/2025 (prot. ATERSIR n. 25/02/2025.0001911.E), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha richiesto una proroga al 31/03/2025, rispetto alle tempistiche indicate da ATERSIR.

Con nota prot. n. 04/03/2025.0002264.U, ATERSIR ha concesso la proroga richiesta.

Con nota prot. n. 0003337/2025 del 31/03/2025 (prot. ATERSIR n. 01/04/2025.0003260.E), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso ad ATERSIR la proposta di aggiornamento del POI per le annualità 2026-2029, corredata dalla rispettiva relazione esplicativa.

Con nota prot. n. 0005868/2025 del 12/06/2025 (prot. ATERSIR n. 13/06/2025.0005782.E), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso alcune integrazioni e modifiche alla proposta di revisione del POI a seguito di confronto con la struttura tecnica di ATERSIR.

Con nota prot. n. 17/06/2025.0005956.U, ATERSIR ha trasmesso a tutti i Comuni delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e per conoscenza al Gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., la bozza di proposta di revisione biennale relativa agli anni 2026-2029 del POI 2024-2029, comunicando le modalità di trasmissione delle osservazioni alla proposta di revisione del piano.

Con nota prot. n. 0008910/2025 del 17/09/2025 (prot. ATERSIR n. 17/09/2025.0008808.E), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso un ulteriore aggiornamento della proposta di revisione del POI.

Con nota prot. n. 0009264/2025 del 29/09/2025 (prot. ATERSIR n. 29/09/2025.0009260.E), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso la proposta finale dell'aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

È scaturita quindi la versione definitiva della revisione biennale del POI 2024-2029, per le annualità 2026-2029, che viene posta all'approvazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena per poi essere inserita all'interno della manovra tariffaria 2026-2029 che sarà successivamente approvata dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR.

## **2. IL POI 2024-2029 – REVISIONE BIENNALE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2026-2029**

Con deliberazione n. CLRA/2024/1 del 09/04/2024 il Consiglio Locale di Ravenna ha approvato il Programma operativo degli interventi (POI) 2024-2029 del gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A..

Con deliberazione n. CLFC/2024/2 del 11/04/2024 il Consiglio Locale di Forlì-Cesena ha approvato il Programma operativo degli interventi (POI) 2024-2029 del gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A..

Con deliberazione n. CLRN/2024/7 del 18/04/2024 il Consiglio Locale di Rimini ha approvato il Programma operativo degli interventi (POI) 2024-2029 del gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A..

La pianificazione approvata è confluita nella predisposizione tariffaria del Servizio Idrico Integrato per il quarto periodo regolatorio (2024-2029), approvata con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 73 del 25 luglio 2024, in applicazione della deliberazione ARERA n. 639/2023/r/idr del 28 dicembre 2023.

Successivamente, nel corso del 2025, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato, con nota prot. n. 05/05/2025.0004484.U., il nulla osta per interventi realizzabili senza approvazione preventiva del Consiglio Locale e regolarizzabili ex post dall'Agenzia ai sensi della delibera CAMB 84/2022, riferito ai seguenti interventi di tipologia “Intervento urgente e indifferibile per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi obblighi normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative”, che sono stati pertanto inseriti nel POI 2024-2029:

CODICE	TITOLO	COMUNE	IMPORTO	di cui CONTRIBUTO
2025RAAC0001	Servizio di sorveglianza geotecnica area Rondinaia - sondaggi, geofisica e regimazione	Bagno di Romagna	250.000	0
2025RAAC0002	Risoluzione interferenza condotta 4LSUB9 con la variante SS9 via Emilia loc. Santa Giustina (RN)"	Rimini	500.000	500.000

*Tabella 1 - Nuovi interventi inseriti nel POI con Nulla osta della struttura tecnica (€)*

Per quanto riguarda la presente revisione biennale relativa alle annualità 2026-2029, il programma degli interventi, riferito al quadriennio 2026-2029, prevede investimenti per un importo totale di 68.472.359 euro, quindi mediamente circa 17,1 milioni di euro all'anno, in aumento rispetto alla programmazione attualmente vigente, che prevedeva una media annuale per le annualità 2026-2029 pari a circa 15,1 milioni di euro all'anno.

Il confronto delle annualità 2026-2029 fra la programmazione vigente e la proposta di aggiornamento è proposta nelle seguenti tabelle.



<b>VIGENTE 2024-2029, per le annualità 2026-2029</b>					
<b>FINANZIATORE</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>TOTALE</b>
<b>GESTORE</b>	21.352.121	16.558.838	13.100.522	9.392.727	<b>60.404.208</b>
<b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b>	250.000	0	0	0	<b>250.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>21.602.121</b>	<b>16.558.838</b>	<b>13.100.522</b>	<b>9.392.727</b>	<b>60.654.208</b>

Tabella 2 - Ammontare complessivo degli investimenti della programmazione vigente (€)

<b>AGGIORNAMENTO 2026-2029</b>					
<b>FINANZIATORE</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>TOTALE</b>
<b>GESTORE</b>	19.024.017	20.127.274	15.047.251	14.023.817	<b>68.222.359</b>
<b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b>	250.000	0	0	0	<b>250.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.274.017</b>	<b>20.127.274</b>	<b>15.047.251</b>	<b>14.023.817</b>	<b>68.472.359</b>

Tabella 3 - Ammontare complessivo degli investimenti della programmazione aggiornata (€)

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 aggiornamento 2026-2029 (Allegato 1A) e alla Relazione di accompagnamento predisposta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (Allegato 1B).

Si specifica che l'intervento relativo al progetto: "Pianificazione strategica case dell'acqua 2024-2029", di importo stimato pari a 850.000 euro, non rientra nel POI 2024-2029, ma sarà sviluppato da Romagna Acque nell'ambito delle così dette "Altre Attività Idriche", cioè l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII, fra le quali rientra l'installazione e gestione di "case dell'acqua".

### 3. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici che sintetizzano l'istruttoria tecnica che l'Agenzia ha effettuato sulla proposta di aggiornamento del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare, in termini numerici e per le categorie tematiche più significative, i contenuti della revisione del POI.

#### 3.1 Contributi a fondo perduto

Nella revisione del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, sono previsti contributi a fondo perduto (pubblici o privati) che riguardano:

- risoluzione interferenze con la variante SS9 via Emilia (ANAS)

Si specifica che alcuni interventi tecnicamente conclusi hanno beneficiato di contributi derivanti da misure di sostegno nazionali o comunitarie (contributi ex D.L. 50/2022 "Decreto aiuti") o sono in attesa di riscossione del finanziamento (PNRR ordinanza alluvione n.35/2024).

Si riporta il grafico seguente, relativo alle annualità 2026-2029.

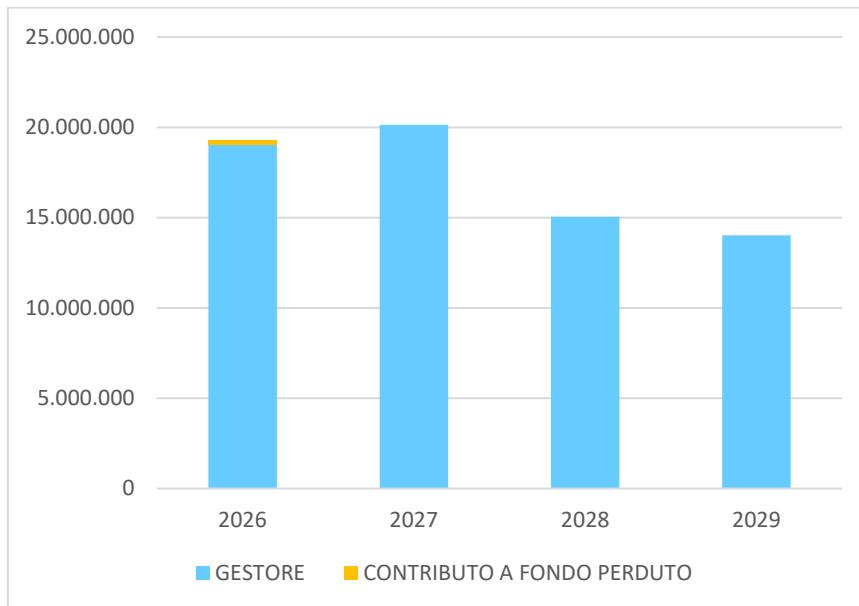


Figura 1 - Investimenti del Gestore e Contributi a fondo perduto

### 3.2 Suddivisione per Servizio

Gli interventi presenti nel POI di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto e struttura.


Si specifica che l'importo annuale degli investimenti di struttura per i fornitori "grossisti" è fissato dalla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 51 del 17 novembre 2025.

Gli investimenti di struttura sono investimenti che di norma non riguardano i beni e/o le infrastrutture strettamente "strumentali" al SII, ma il cui utilizzo risulta tuttavia funzionale e necessario al gestore per una efficiente conduzione del servizio idrico integrato. Sono inoltre investimenti di struttura gli investimenti funzionali contemporaneamente a due o più attività del SII. Rientrano negli investimenti di struttura anche i costi connessi all'installazione di sistemi software e hardware funzionali alla rendicontazione degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale nonché di quelli deputati alla rendicontazione degli investimenti.

La suddivisione degli investimenti per servizio nelle annualità oggetto di revisione è rappresentata nella tabella e nel grafico seguenti.


SERVIZIO	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ACQUEDOTTO	18.409.017	19.180.967	14.047.251	13.773.817	<b>65.411.052</b>
STRUTTURA	865.000	946.307	1.000.000	250.000	<b>3.061.307</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.274.017</b>	<b>20.127.274</b>	<b>15.047.251</b>	<b>14.023.817</b>	<b>68.472.359</b>

Tabella 4 - Suddivisione degli importi per servizio (€)

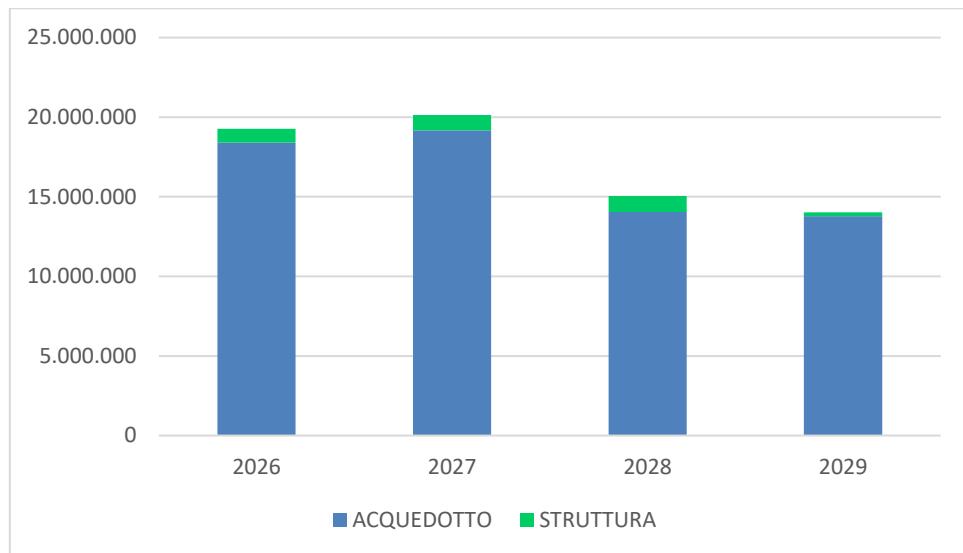

*Figura 2 - Suddivisione degli importi per servizio nelle annualità 2026-2029 (€)*

Si riporta di seguito un grafico che evidenzia il peso di ciascun servizio rispetto all'importo complessivo del quadriennio (68.472.359 euro totali).

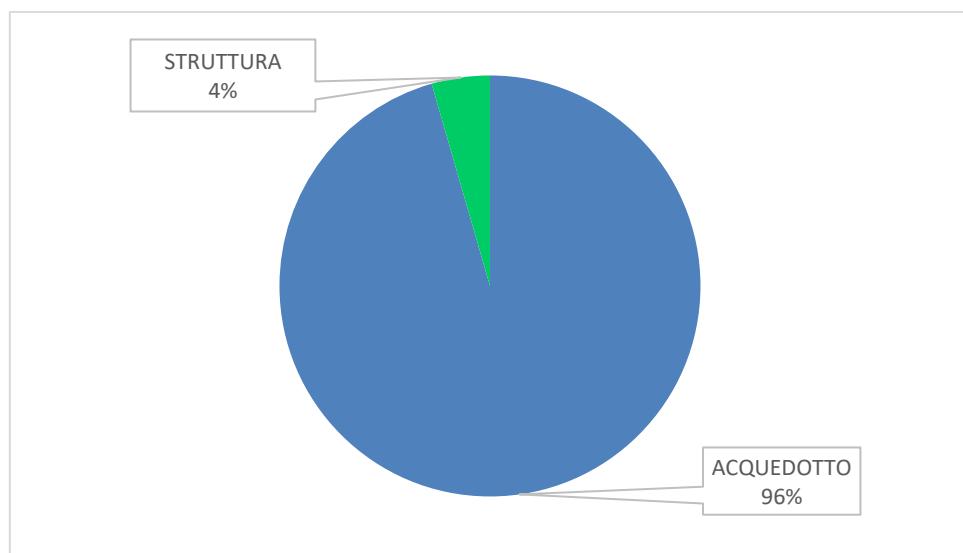

*Figura 3 - Ripartizione degli importi per servizio in arco piano*

### 3.3 Suddivisione per Macro-indicatore ARERA

Con la deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 (e successivi aggiornamenti), l'ARERA ha previsto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato definendo livelli minimi ed obiettivi di qualità tecnica del servizio, mediante l'introduzione di: i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, ii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio (monitorati mediante indicatori e macro-indicatori), iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.



Il posizionamento di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. nelle classi di qualità tecnica dell'anno base (2023) per la definizione degli obiettivi della prossima valutazione è quello rappresentato nella tabella seguente.

Si specifica che, nel caso di gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso, ARERA richiede che venga calcolata solo la classe per il macro-indicatore M1 – perdite idriche ai fini del meccanismo incentivante della qualità tecnica, in quanto l'operatore non gestisce la distribuzione per il servizio di acquedotto.

Si specifica altresì che le classi sono ricomprese tra A ed E, con A migliore posizione.


SERVIZIO	MACRO - INDICATORE	TIPOLOGIA	OBIETTIVO	CLASSE BASE 2023
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	Monitorare il grado di copertura della domanda atteso con il sistema degli approvvigionamenti del territorio gestito	N.D.
	M1	Perdite Idriche	Conservazione della risorsa idrica (attraverso gli indicatori delle perdite idriche lineari e percentuali)	A
	M2	Interruzioni del servizio	Mantenimento della continuità del servizio	N.D.
	M3	Qualità dell'acqua erogata	Adeguata qualità dell'acqua destinata al consumo umano (attraverso gli indicatori relativi all'incidenza delle ordinanze di non potabilità, al tasso di controlli interni; non conformi e al tasso di parametri da controlli interni non conformi)	N.D.

Tabella 5 - Classi di qualità tecnica anno base 2023

Nella tabella e nel grafico successivi si rappresentano gli investimenti di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. in base alla loro classificazione tramite i macro-indicatori ARERA della qualità tecnica.

MACRO-INDICATORE	2026	2027	2028	2029	TOTALE
<b>ALTRO</b>	2.055.000	2.804.358	1.320.000	450.000	<b>6.629.358</b>
<b>M0</b>	1.330.000	2.930.000	3.950.000	3.798.348	<b>12.008.348</b>
<b>M1</b>	3.261.864	2.250.000	2.400.000	3.000.000	<b>10.911.864</b>
<b>M2</b>	3.657.153	4.330.000	3.693.247	6.305.469	<b>17.985.869</b>
<b>M3</b>	8.970.000	7.812.916	3.684.004	470.000	<b>20.936.920</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.274.017</b>	<b>20.127.274</b>	<b>15.047.251</b>	<b>14.023.817</b>	<b>68.472.359</b>

Tabella 6 - Suddivisione degli investimenti per macro-indicatore ARERA (€)

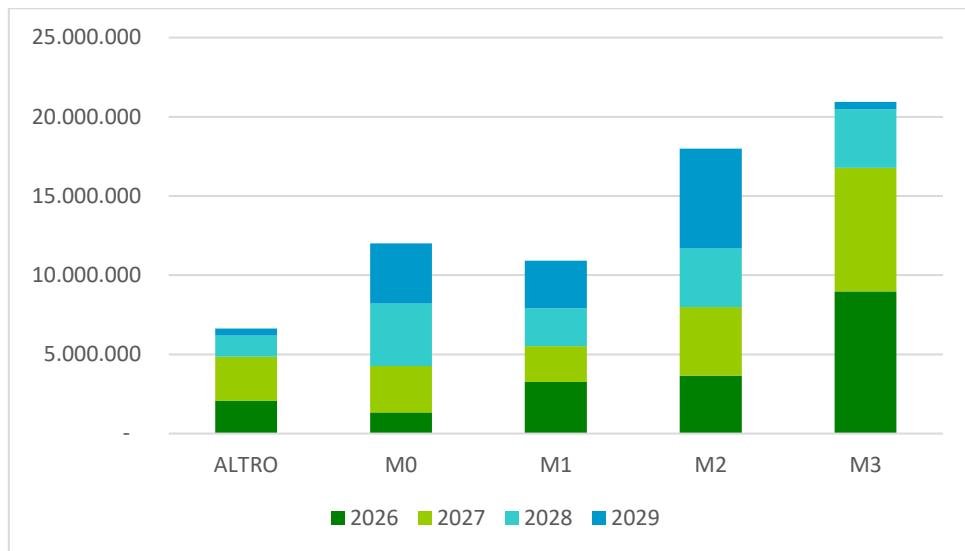

*Figura 4 - Suddivisione degli investimenti per macro-indicatore ARERA (€)*

Nonostante Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. sia classificata come fornitore d'acqua all'ingrosso, gli investimenti previsti nel Piano degli interventi sono classificati non solo per la criticità M1, ma anche secondo le criticità relative agli altri macro-indicatori di acquedotto: M0, M2 e M3.

Ai sensi della regolazione della qualità tecnica di ARERA, la classe del macro-indicatore M0 è calcolata con riferimento al solo gestore distributore (HERA S.p.A.), e non al fornitore di acqua all'ingrosso, tuttavia, nel piano di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. sono presenti importanti interventi finalizzati al miglioramento della resilienza idrica.

Per quanto riguarda il macro-indicatore M1, a piano sono presenti interventi tesi a garantire la corretta manutenzione straordinaria delle reti di adduzione e il superamento delle situazioni di potenziale inefficienza del sistema di approvvigionamento idrico, oltre che interventi per implementare la conoscenza e la mappatura informatica delle infrastrutture idriche, inclusi gli studi di impatto ambientale necessari per la pianificazione di nuove reti di adduzione.

Ai sensi della regolazione della qualità tecnica di ARERA, la classe del macro-indicatore M2 non viene calcolata per Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., poiché la Società non svolge il servizio di distribuzione all'utenza finale. Tuttavia, nel POI sono presenti investimenti correlati al macro-indicatore M2 tesi a garantire il rinnovo delle reti di adduzione, ed il collegamento all'acquedotto della Romagna di aree servite da fonti locali minori, che consentiranno di poter manutenere le condotte attualmente in esercizio.

Ai sensi della regolazione della qualità tecnica di ARERA, anche la classe del macro-indicatore M3 non è calcolata per Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., poiché la Società non svolge il servizio di distribuzione all'utenza finale. Tuttavia, seppur la Società è formalmente esclusa dalla valutazione dell'indicatore M3 ai sensi della qualità tecnica regolatoria, sono presenti nel piano interventi correlati a M3 necessari alla gestione degli impianti di potabilizzazione e alla fornitura di acqua potabile, come stabilito nel vigente contratto di affidamento del servizio.

Si specifica che sono etichettati come “Altro” gli interventi di struttura, di telecontrollo e di realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici.

### 3.4 Suddivisione per Tipologia di ID (SPECIFICO/CUMULATIVO)

Si riporta infine un focus sugli investimenti rappresentati dai titoli cumulativi, che contengono i “microinterventi” di manutenzione straordinaria, oltre ad altre tipologie di intervento.

Si denota come l’incidenza dei titoli cumulativi rilevi per una quota pari al 22%. Infatti, l’importo complessivo pianificato degli interventi cumulativi nell’arco piano 2026-2029 è pari a euro 14.726.307, a fronte di un importo complessivo pianificato pari a euro 68.472.359.

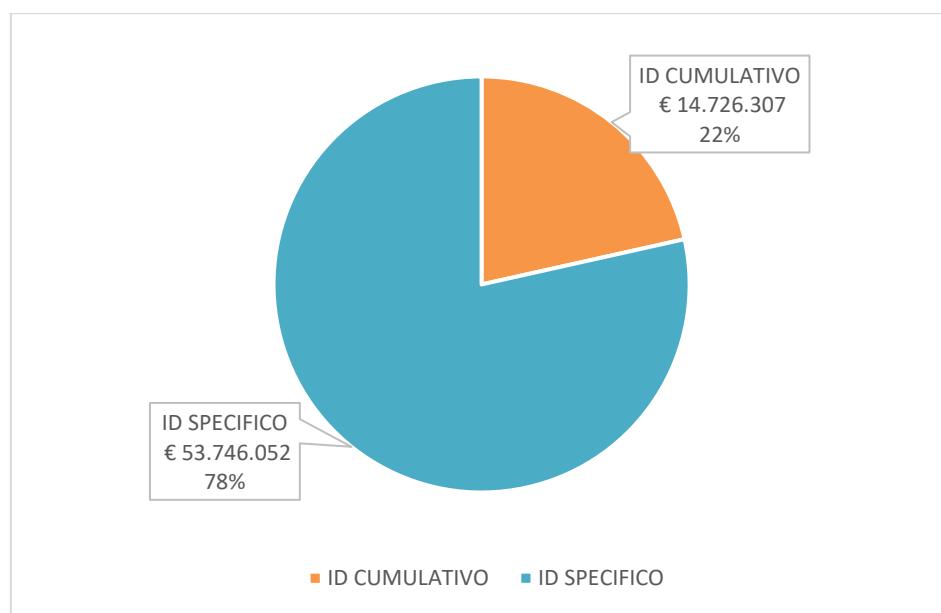


Figura 5 - Incidenza dei titoli cumulativi

## 4. NUOVI INTERVENTI

Nella proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, sono riportati 12 nuovi interventi, ai quali si assegna il codice identificativo ID ATERSIR.

Per le informazioni dettagliate si rimanda alla Tabella del POI 2026-2029 (Allegato 1A), e alla Relazione di accompagnamento predisposta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (Allegato 1B).

	NUOVO CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
1	2026RAAC0001	Ripristino condotte di scarico sorgenti Fontanalda e sorgenti Frati in comune di Premilcuore	Premilcuore	ROMAGNA ACQUE SDF
2	2026RAAC0002	Ripristino funzionalità impianto Romiti in comune di Forlì a seguito dell’evento alluvionale del maggio 23.	Forlì	ROMAGNA ACQUE SDF
3	2026RAAC0003	Adeguamento impianto Casenuove in comune di Bagno di Romagna	Bagno di Romagna	ROMAGNA ACQUE SDF



	<b>NUOVO CODICE ATERSIR</b>	<b>TITOLO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>FINANZIATORE</b>
4	<b>2026RAAC0004</b>	Adeguamento serbatoio Baroni in comune di Verghereto	Verghereto	ROMAGNA ACQUE SDF
5	<b>2026RAAC0005</b>	Revamping rilancio Centrale Dario Campana	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF
6	<b>2026RAAC0006</b>	Revamping stazione di pompaggio Coriano terminale	Coriano	ROMAGNA ACQUE SDF
7	<b>2026RAAC0007</b>	TOC sub lotto 2 Faenza-Nodo Lugo Cotignola	Faenza	ROMAGNA ACQUE SDF
8	<b>2026RAAC0008</b>	Potenziamento captazione sub Alveo impianto Zaganti Verucchio	Verucchio	ROMAGNA ACQUE SDF
9	<b>2026RAAC0009</b>	Revamping sollevamento litorali nord Bassette	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF
10	<b>2026RAAC0010</b>	Raddoppio condotta costiera Covignano (Rimini) - Montalbano (S. Giovanni in Marignano)	Bellaria, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Cattolica	ROMAGNA ACQUE SDF
11	<b>2026RAAC0011</b>	Revamping Impianto termico potabilizzatore di Capaccio	Santa Sofia	ROMAGNA ACQUE SDF
12	<b>2026RAAC0012</b>	Impianto di Potabilizzazione Standiana (RA) - Sistema Antintrusione	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF

Tabella 7 - Nuovi interventi revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

## 5. AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO PROGETTUALE O DELLA PIANIFICAZIONE ANNUALE

In occasione della revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, il Gestore ha aggiornato alcune previsioni di importo e/o pianificazione annuale degli investimenti.

Per le informazioni dettagliate si rimanda alla Tabella del POI 2026-2029 (Allegato 1A), e alla Relazione di accompagnamento predisposta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (Allegato 1B).

## 6. INTERVENTI CONCLUSI

Nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029 sono proposti alcuni interventi tecnicamente conclusi, per i quali l'ID è lasciato "aperto" al fine di consentire la chiusura delle attività contabili.

Si specifica che tali 6 interventi non hanno importi pianificati nelle annualità 2026-2029.

Sono elencati nella tabella seguente.

	<b>CODICE ATERSIR</b>	<b>TITOLO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>FINANZIATORE</b>
1	2014RAAC0004	Raddoppio condotta Russi-Lugo-Cotignola	Russi, Cotignola, Bagnacavallo	ROMAGNA ACQUE SDF
2	2017RAAC0004	Canale Carrarino 2° tratto colleg.canaletta ANIC	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF
3	2017RAAC0008	Impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli - Implementazione sezione carboni attivi	Forlimpopoli	ROMAGNA ACQUE SDF
4	2021RAAC0001	Interconnessione rete con Ravenna - Risoluzione delle problematiche di interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco- Romagnola	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
5	2024RAAC0007	Manutenzione straordinaria Potabilizzatore Standiana per sostituzione delle membrane ultrafiltrazione.	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF
6	2024RAAC0013	Intervento per la messa in sicurezza della condotta principale interessata da eventi franosi in località Civitella di Romagna (FC)	Civitella di Romagna	ROMAGNA ACQUE SDF

Tabella 8 - Interventi tecnicamente conclusi ma riproposti nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

## 7. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI

Con nota prot. n. 17/06/2025.0005956.U, ATERSIR ha trasmesso a tutti i Comuni delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e per conoscenza al Gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., la bozza di proposta di revisione biennale relativa agli anni 2026-2029 del POI 2024-2029, comunicando le modalità di trasmissione delle osservazioni alla proposta di revisione del piano.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Amministrazioni comunali.

## 8. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Allegato 1A: Tabella della revisione biennale del Programma Operativo degli Interventi 2024-2029 per le annualità 2026-2029
- Allegato 1B: Relazione di accompagnamento predisposta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., prot. ATERSIR n. 29/09/2025.0009260.E

